

警告!



- カバーを閉める前に、Oリングが良好な状態で、かつ所定位置に正しくセットされていることをご確認ください。
- アクチュエーターの取付け及び保守は、十分な知識と技術を要する方により行ってください。
- アクチュエーターの手動装置に対して工具を用いて回す力を増加させることは厳禁です。アクチュエーターやバルブの故障に繋がる恐れがあります。

注意事項

1. 取付け前に取扱説明書とカバー内側の結線図をよくお読みください。
2. 配線前に供給電圧が製品ラベルに表示された電圧と一致することをご確認ください。
3. 危険防止のため、配線や点検前に必ず電源を切ってください。
4. アース線を必ずアクチュエーター内部の PE ネジに接続してください。
5. 静電気による製品への影響を防ぐため、素手や金属工具で基板上のいかなる部品にも触れないでください。
6. 2 台以上のアクチュエーターを並列接続して同時に操作するような結線をしないうで、1 台ずつ開閉スイッチやリレーを設けてください。
7. 配線に使用するケーブルグランドは、配線口サイズ、ケーブル径、及び防水等級に適合したものをご使用ください。配線完了後、ケーブルグランドをしっかりと締め付けてケーブルに密着させ、配線口とカバーを確実に締めて密封してください。ほこり、雨水の浸入を防ぐため、使用しない配線口に付属の黒い防水プラグで密封してください。また、配線口に付いている赤い防塵プラグは輸送時のみ使用するもので、長期保管の場合は防水等級に適合した防水プラグをご使用ください。
8. 電動バルブの取付姿勢について、配線口を上向きにならないよう、0° -180° 水平以上の間に取付けてください。
9. 非防爆タイプの製品なので、引火、爆発性ガス・粉じんのある危険エリア、及び真空環境での設置はできません。
10. ほこりの堆積を防ぐため、アクチュエーターの外観を定期的に点検し、清潔に保ってください。
11. 製品の廃棄処理は、現地の廃棄物処理法、及び環境保護、清掃に関する法規に従って行ってください。
12. 製品が低温環境に設置され、起動頻度に従って操作しない場合、初期動作時の起動時間が遅れます。

取付けのご注意


1. 安全係数を掛けたバルブのトルク値がアクチュエーターの最大トルク値以下であることをご確認ください。
(推奨安全係数: 1.3)

125Aバルブのトルク値が80N・mの場合→ $80 \times 1.3 = 104 \text{ Nm}$
104 Nm < 150 Nm (OM-3) → 取付け可能
 104 Nm > 90 Nm (OM-2) → 取付け不可


2. バルブの弁棒寸法及び取付フランジがアクチュエーターのものと一致していることをご確認ください。一致しない場合、アダプターやブラケットを利用して取付けてください。

手動装置の取付け

- OM-1, OM-AM



手動装置




手動装置

手動操作工具: スパナ(8 mm) 手動操作工具: 六角レンチ(5 mm)
 最大許容トルク: 5 Nm 最大許容トルク: 5 Nm


- OM-AM (オプション)

1. ボルトをグリップとナットに通し、ハンドホイールに取り付けてください。
 ▲ **きつく締め過ぎないでください。**
2. ナットをハンドホイール側にタッチして締め付けてください。
 ▲ **スムーズに作動できるようにするため、ナットとグリップの間に 2 mm の隙間を保ってください。**

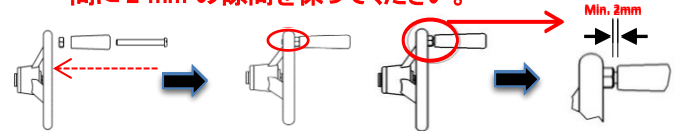


3. ハンドホイールをアクチュエーターの手動操作穴に挿入してください。

- ▲ **手動操作完了後に、必ずハンドホイールをアクチュエーターから取り外してください。**
- ▲ **危険を生じる恐れがあるため、電動操作時には、ハンドホイールをアクチュエーターに取り付けしないでください。**




- OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H

1. ボルトをグリップとナットに通し、ハンドホイールに取り付けてください。
 ▲ **きつく締め過ぎないでください。**
2. ナットをハンドホイール側にタッチして締め付けてください。
 ▲ **スムーズに作動できるようにするため、ナットとグリップの間に 2 mm の隙間を保ってください。**

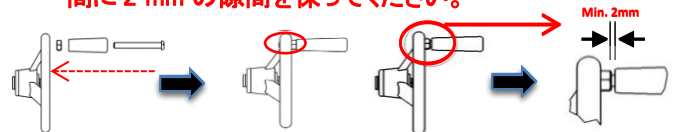

3. ハンドホイールをアクチュエーターの手動軸に挿入してから、ボルトをワッシャーに通し手動軸に固定してください。(左図)
 ▲ **ハンドホイールの取付はアクチュエーターの停止状態時に行ってください。**

4. 取付完成。(右図)

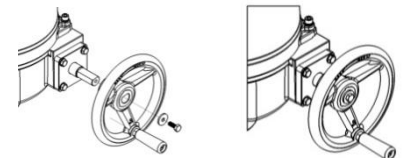

取付け手順

1. 取付け前に、アクチュエーターとバルブの開度位置(全開や全閉)が一致していることをご確認ください。一致しない場合、アクチュエーターの手動装置によりアクチュエーターの開度位置を変えてください。(例: バルブが全開位置で、アクチュエーターも全開位置にしてください。)
2. アダプターやブラケットをバルブに取り付け、弁棒をアクチュエーターの出力軸に差し込み、ボルトでアクチュエーターとバルブをしっかりと固定してください。
 ▲ **事前にバルブの手動装置を取り外してください。**
3. 取付けた後、アクチュエーターとバルブの開度位置が一致であることをもう一度ご確認ください。


4. 気密状態を解除するため、配線口にあるプラグを外してからアクチュエータカバーを取り外してください。
 ⚠ 電源を切った状態であることをご確認ください。
5. 配線前に取扱説明書 5.4 (P.8)の内容をご確認上、カバー内側の配線図をご参照しながら配線作業を行ってください。
 ⚠ 三相電源のアクチュエータを試運転前に、必ず手動操作にてアクチュエータを中間位置まで動かしてください。通電後、アクチュエータが反対側へ運転すれば、U・V・Wのいずれか2つの配線を交換してください。
6. 電源を入れてください。
 ⚠ 感電の恐れがありますので、注意を払って作業を行ってください。
7. アクチュエータの全開/全閉位置が再調整必要かを確認するため試運転を行ってください。再調整が必要な場合、「機械的ストッパーとカム調整」をご参照ください。
8. 「比例制御基板の調整」をご参照ください。
 ⚠ 長さ30m以下のシールドケーブルをご使用ください。
 ⚠ 最低18 AWGの電線を推奨します。
 ⚠ 基板の調整は必ず電源を切ってから行ってください。
9. 調整完了後、アクチュエータカバーを閉め、ボルトを確実に締め付けてください。
 ⚠ カバーを閉める前に、リングが良好で、そして所定の位置にセットされていることをご確認ください。

機械的ストッパーとカムの調整

- ギア機構の故障を避けるため、調整前に電源を切ってください。
- 電動操作中に機械的ストッパーを調整しないでください。
- すべての調整と試運転は通常操作前に済ませてください。

ご調整前に - 全開/全閉リミットスイッチ

- カムはアクチュエータの全開・全閉位置を調整するもので、リミットスイッチを押すと、アクチュエータが動作します。リミットスイッチを離すと、アクチュエータが停止します。
- 標準仕様では、リミットスイッチが2つ (LS1 と LS2)、及びカムが2つ (TC1 と TC2) 装備されています。
 LS1, LS2: モータを停止させ、全開と全閉位置のストローク範囲を調整するものです。LS1 は開側、LS2 は閉側に使用されています。
 LS3, LS4(オプション): 全開と全閉位置に到達したことを外部に出力するための補助無電圧接点です。LS3 は開側、LS4 は閉側に使用されています。
 ⚠ LS3/LS4 を LS1/LS2 より先に作動させるように調整してください。

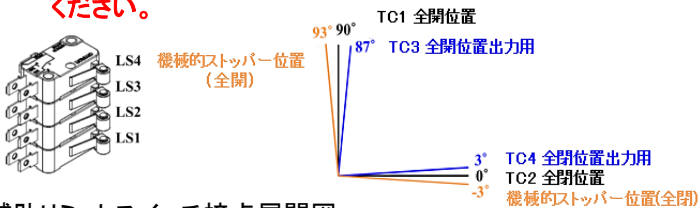

補助リミットスイッチ接点展開図

- 無電圧の補助リミットスイッチ (LS3 と LS4) の出力状態について、下記の展開図をご参照ください。
 > 実線 (—): 接点 ON 状態
 > 破線 (- - -): 接点 OFF 状態

【OM-1, OM-A, OM-AM】


スイッチ	端子番号	開度位置	
		100%	0%
LS4 (無電圧)	A - F	-----●-----	-----●-----
	A - E	-----●-----	-----●-----
LS3 (無電圧)	A - C	-----●-----	-----●-----
	A - B	-----●-----	-----●-----

【OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H】

スイッチ	端子番号	開度位置	
		100%	0%
LS4 (無電圧)	D - F	-----●-----	-----●-----
	D - E	-----●-----	-----●-----
LS3 (無電圧)	A - C	-----●-----	-----●-----
	A - B	-----●-----	-----●-----

調整手順

1. 電源を切ってください。
2. ナットを緩め、開側と閉側の機械的ストッパーを7回転緩めてください。
 ⚠ OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H のみこの手順を行う必要があります。
3. 円形/扇形ギアにある止めネジを緩めてください。

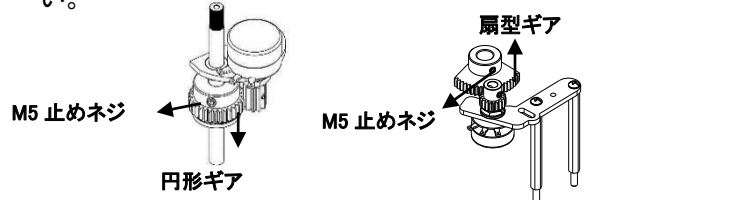

【OM-1, OM-A, OM-AM】 【OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H】

4. 下図を参照しながら、全開位置と全閉位置のカム (TC) を調整してください。

【OM-A, OM-AM】

工具: 六角レンチ(2mm)

TC1/TC3 反時計回り 90° TC1/TC3 時計回り
 TC2/TC4 反時計回り 0° TC2/TC4 時計回り

希望位置 (---) 現在位置 (—)

TC2 閉側 ⤴ 時計回り: 全開開度を増やす
 TC4(オプション) ⤵ 反時計回り: 全閉開度を減らす
 TC1 開側 ⤴ 時計回り: 全開開度を減らす
 TC3(オプション) ⤵ 反時計回り: 全閉開度を増やす

【OM-1】


工具: 六角レンチ(2mm)

TC1/TC3 時計回り 90° TC1/TC3 反時計回り
 TC2/TC4 時計回り 0° TC2/TC4 反時計回り

希望位置 (---) 現在位置 (—)

TC2 閉側 ⤴ 時計回り: 全閉開度を減らす
 TC4(オプション) ⤵ 反時計回り: 全閉開度を増やす
 TC1 開側 ⤴ 時計回り: 全開開度を増やす
 TC3(オプション) ⤵ 反時計回り: 全開開度を減らす

【OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H】 工具:六角レンチ(2.5mm)

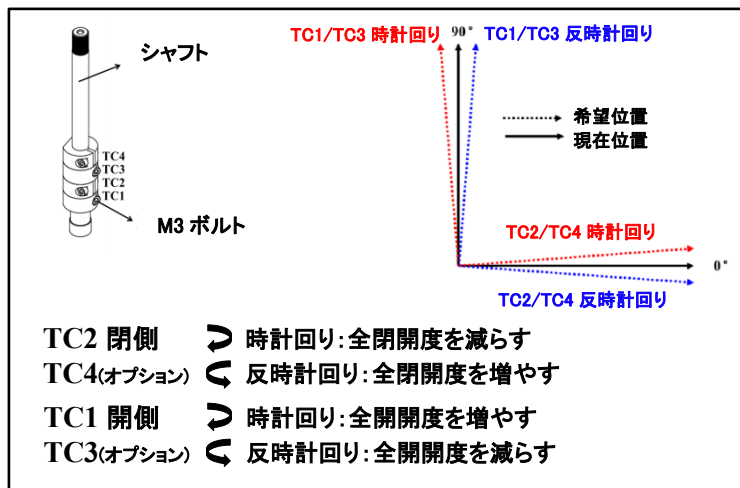

5. 電源を入れてアクチュエータを全開位置まで動かし、開側の機械的ストッパー(左側)を突き当たるまで締めて、その位置から1/2~1回転戻してください。

各型式の戻し回転数は下記をご参照ください。

- OM-2 ~ OM-6, OM-F, OM-G, OM-H : 1 回転
- OM-7 ~ OM-8 : 3/4 回転
- OM-9 ~ OM-13 : 1/2 回転

6. 機械的ストッパーのナットを締め付けてください。
(最大締付トルク:5.88 Nm)

7. 電動操作でアクチュエータを全閉位置まで動かし、閉側機械的ストッパー(右側)を突き当たるまで締めて、その位置から1/2~1回転戻してください。

各型式の戻し回転数は下記をご参照ください。

- OM-2 ~ OM-6, OM-F, OM-G, OM-H : 1 回転
- OM-7 ~ OM-8 : 3/4 回転
- OM-9 ~ OM-13 : 1/2 回転

8. 機械的ストッパーのナットを締め付けてください。
(最大締付トルク:5.88 Nm)


9. 全開/全閉位置が正しいか電動操作でもう一度ご確認ください。

10. アクチュエータを全閉位置まで動かし、下記の説明に従って円形/扇形ギアにある M5 止めネジを締め付けてください。

- OM-A, OM-AM : 円形ギアを突き当たりまで反時計回りに回し、M5 止めネジを締め付けてください。
- OM-1 : 円形ギアを突き当たりまで時計回りに回し、M5 止めネジを締め付けてください。
- OM-2 ~ OM-13, OM-F, OM-G, OM-H : 扇形ギアを突き当たりまで時計回りに回し、M5 止めネジを締め付けてください。


11.調整完成。

比例制御基板の設定-メニューの構成
(OM-1、A、AM に適用)

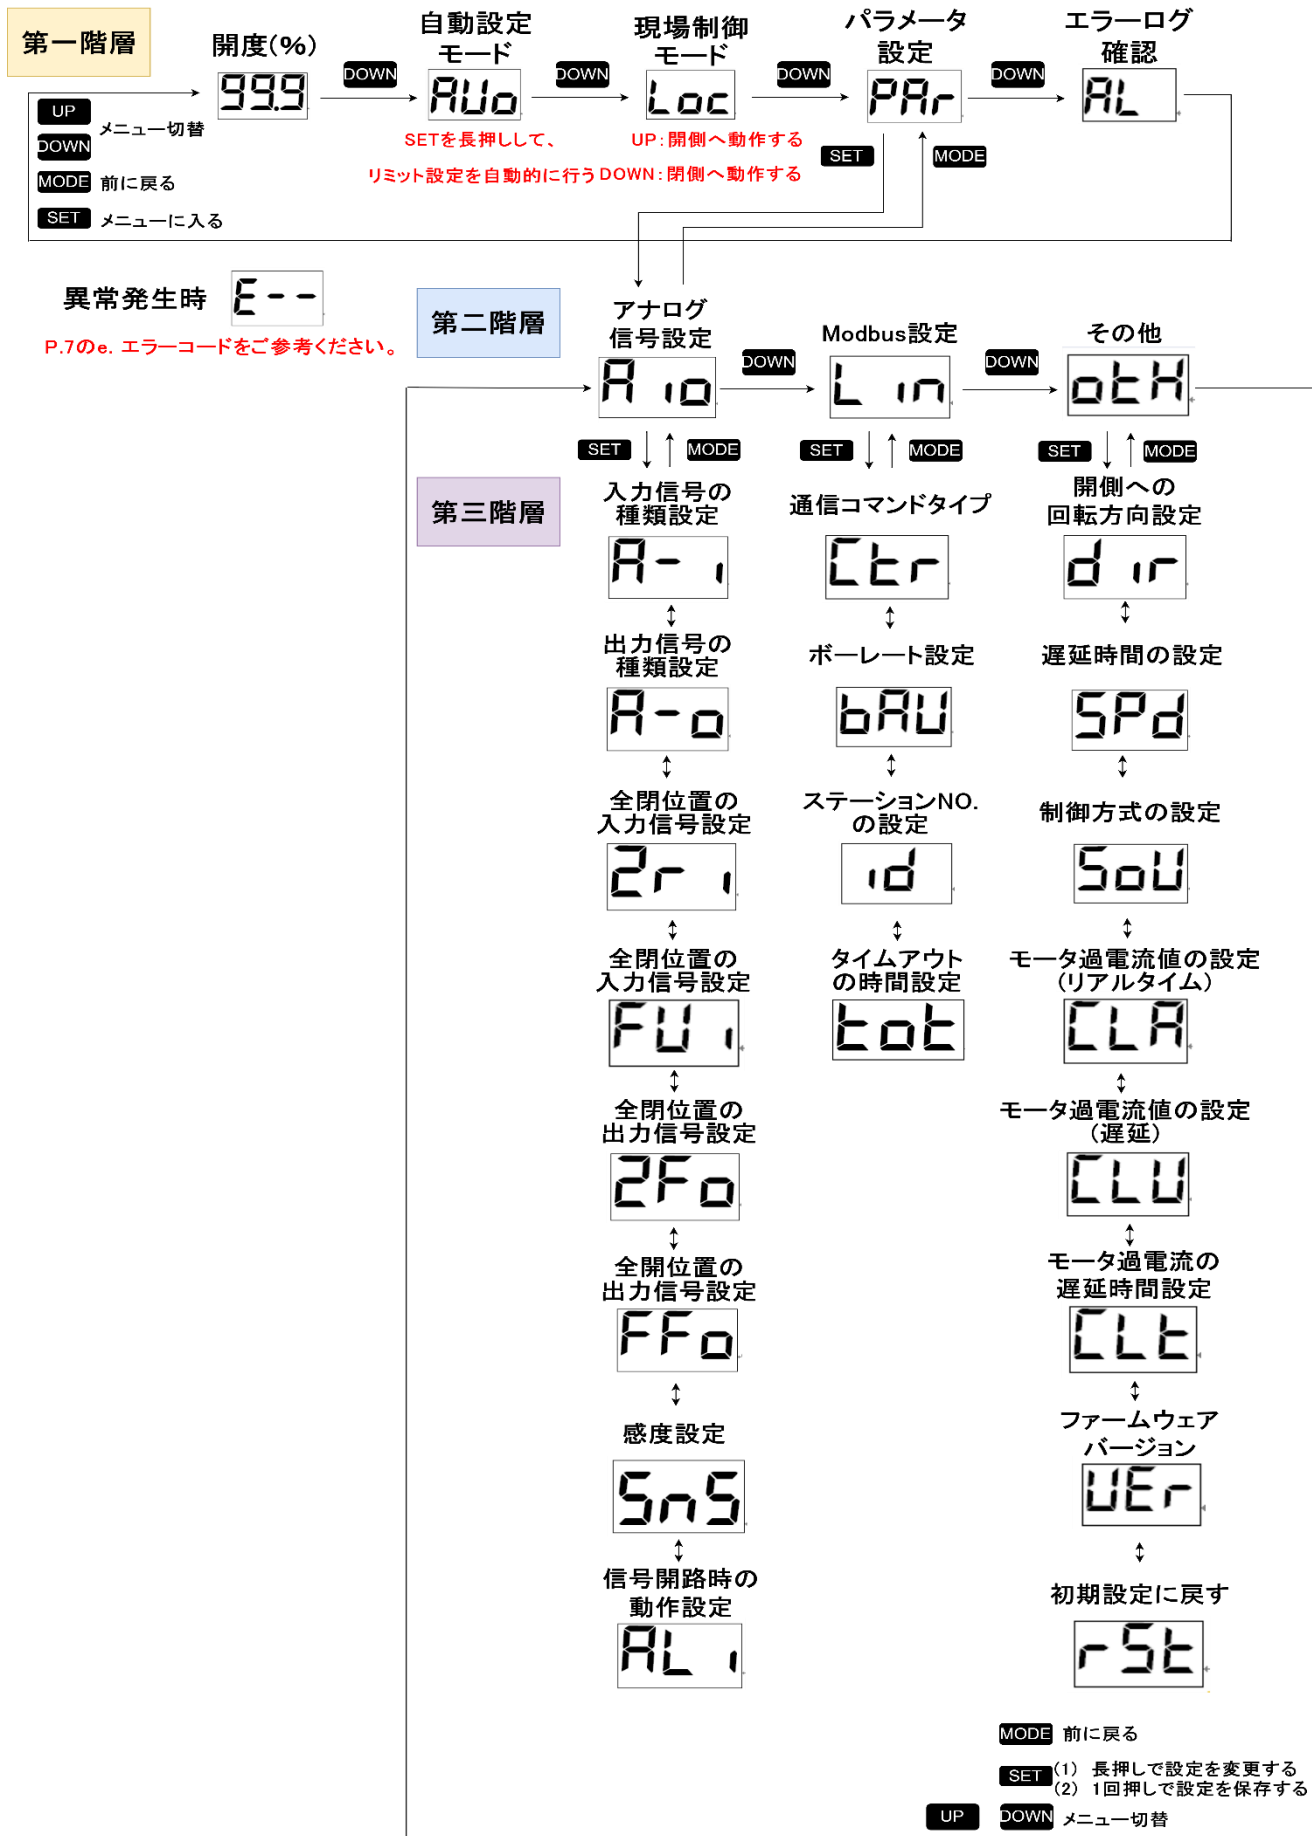

比例制御基板の調整(OM-1、A、AM)

- ⚠ 10分待機した後に、LEDディスプレイが消灯します。任意の設定ボタンを押してディスプレイが再度点灯し、メニューは第一階層「99」に戻ります。現場制御モードの状態ではディスプレイが消灯したら、遠隔制御モードに戻ります。
- ⚠ 下図は110 / 220 V AC用の比例制御基板です。
- ⚠ 比例制御基板、Modbus基板、及びデジタル入力基板(DI)は同時に搭載できますが、実際の操作では、この中から1つを選んでご使用ください。(オプションのModbus基板、及びデジタル入力基板(DI)については、取扱説明書をご参照ください。)

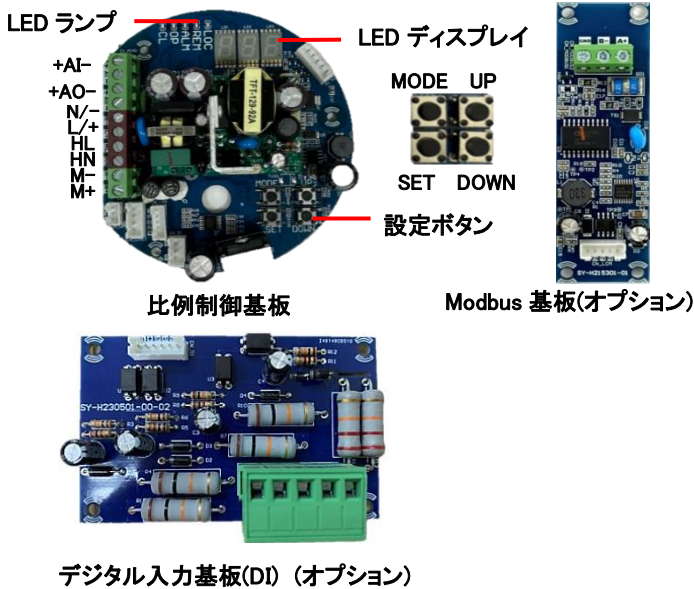

● アナログ信号端子台

端子	説明
AO -	アナログ信号出力(-)
AO +	アナログ信号出力(+)
	N/A
AI -	アナログ信号入力(-)
AI +	アナログ信号入力(+)

● LED ランプ

ランプ記号	ランプ色	アクチュエータ運行状態
CL		点灯: 全閉 点滅: 閉側へ運転中
OP		点灯: 全開 点滅: 開側へ運転中
ALM		エラー
REM		遠隔制御モード
LOC		現場制御モード

● 自動設定モード **FL0**

⚠ ポテンシオメータ、及び全開/全閉位置のカムを調整した後に、必ず下記の手順に従い、全開/全閉位置を再設定してください。

- 自動的に全開/全閉位置を設定する機能です。
- 設定手順:
 1. ディスプレイに**FL0**が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。
 2. 「SET」を3秒押し続けて、自動設定機能が起動され、

- 以下の手順3~5が自動的に行われます。
3. アクチュエータが反時計回りにディスプレイに100%が表示され、全開位置に達するまで動きます。
4. アクチュエータが時計回りにディスプレイに0%が表示され、全閉位置に達するまで動きます。
5. 全開/全閉位置の設定が完成です。
6. 自動設定**FL0**が完了した後、制御方式の設定**SO1**でご希望の制御方式を設定してください。

● 現場制御モード **LOL**

- ユーザーはこのモードにより現場で簡単にアクチュエータの開閉を操作することができます。
- 設定範囲: 0% ~ 100%
- 設定手順:
 1. ディスプレイに**LOL**が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。
 2. 「SET」を押して現場制御モードに入り、ディスプレイに現在の開度位置が表示され、LOC ランプが点灯します。
 3. ボタン「UP」と「DOWN」を押すことで開閉操作ができます。「UP」を押すとアクチュエータが開側へ、「DOWN」を押すとアクチュエータが閉側へ動作します。
 4. 操作が完了したら、「MODE」を押して、前のメニューに戻ります。

● パラメータの設定 **PRr**

- 取扱説明書(P.34)を参照し、制御方式の設定 **SO1** でご希望の制御方式を設定してから、信号及び他のパラメータの設定を行ってください。制御方式を変更した場合、必ず結線図に従い配線を変更してください。

アナログ信号の設定 **FR0**

⚠ 出力信号に相応なマルチメーターをご使用ください。
⚠ 全閉/全開位置の入/出力信号を設定する前に、必ず先に入力と出力信号の種類を設定してください。

a. 入力信号の種類 **FR-1**

- 入力信号の種類を設定します。
- 出荷設定: **000**
- 設定手順:
 1. ディスプレイに**PRr**が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。次に「SET」を押してパラメータ設定に入ります。
 2. ディスプレイに**FR0**が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押してください。次に「SET」を押してアナログ信号設定に入ります。
 3. ディスプレイに**FR-1**が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押してください。次に「SET」を押して、入力信号種類の設定に入ります。
 4. 「SET」を3秒押し続けて、ディスプレイに数値が表示され点滅します。
 5. 「UP」や「DOWN」を押して、ご希望の入力信号種類をお選びください。

パラメータ	入力信号種類
000	4 - 20 mA
001	0 - 20 mA
002	1 - 5 V
003	0 - 5 V
004	2 - 10 V
005	0 - 10 V

6. 「SET」を 1 回押して、入力信号の種類を設定完成です。

b. 出力信号の種類 **F10**


- 出力信号の種類を設定します。
- 出荷設定: **000**
- 設定手順:
 1. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。次に「SET」を押してパラメータ設定に入ります。
 2. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押してください。次に「SET」を押してアナログ信号設定に入ります。
 3. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押してください。次に「SET」を押して、出力信号種類の設定に入ります。
 4. 「SET」を 3 秒押して、ディスプレイに数値が表示され点滅します。
 5. 「UP」や「DOWN」を押して、ご希望の入力信号種類をお選びください。

パラメータ	出力信号種類
000	4 - 20 mA
001	0 - 20 mA
002	1 - 5 V
003	0 - 5 V
004	2 - 10 V
005	0 - 10 V

6. 「SET」を 1 回押して、出力信号の種類の設定は完成です。

c. 感度の設定 **5n5**

- 感度が高く設定すると、不感帯(デッドバンド)が狭くなり、アクチュエータが目標位置に到達できず前後に動き続け、ハンチングする恐れがあります。ハンチングが発生した場合、感度の設定数値を高め設定してください。
- 設定範囲: 0.1% ~ 5.0%
 - 0.1%に設定した場合、許容公差が±0.1%となり最も感度の高い状態です。
 - 5.0%に設定した場合、許容公差が±5%となり最も感度の低い状態です。
 - 例: 感度が 1%に設定されおり、目標開度位置が 50%の場合、バルブがストローク範囲 49% ~ 51%に達した時点で、目標位置に到達したと判断されます。

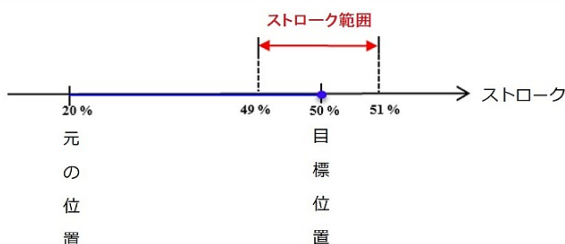

- 出荷設定: 0.7 %
- 設定手順:
 1. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。次に「SET」を押してパラメータ設定に入ります。
 2. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「UP」や

「DOWN」を押してください。次に「SET」を押してアナログ信号設定に入ります。

3. ディスプレイに **5n5** が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押して、次に「SET」を押して感度の設定に入ります。
 4. 「SET」を 3 秒押して、ディスプレイに数値が表示され点滅します。
 5. 「UP」や「DOWN」を押して、ご希望の感度値をお選びください。
 6. 「SET」を一回押して、感度の設定は完成です。
- d. 信号開路時の動作設定 **FL1**
- 入力信号が断線やタイムアウト時の動作を設定します。
 - ▲ **本機能は、入力信号の種類 **F10** が 4 - 20 mA、1 - 5 V、2 - 10 V に設定された時のみ設定可能となります。**
 - 設定範囲: **000** ~ **002**
 - 出荷設定: **002**

パラメータ	説明
000	入力信号が断線やタイムアウト時に、アクチュエータが断線時の位置に止まります。
001	入力信号が断線やタイムアウト時に、アクチュエータが全開位置へ動作します。
002	入力信号が断線やタイムアウト時に、アクチュエータが全閉位置へ動作します。

- 設定手順:
 1. ディスプレイに **F10** が表示されるまで、「DOWN」を数回押してください。次に「SET」を押してパラメータ設定に入ります。
 2. ディスプレイに **FL1** が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押してください。次に「SET」を押してアナログ信号設定に入ります。
 3. ディスプレイに **FL1** が表示されるまで、「UP」や「DOWN」を押して、次に「SET」を押して信号開路時の動作設定に入ります。
 4. 「SET」を 3 秒押して、ディスプレイに数値が表示され点滅します。
 5. 「UP」や「DOWN」を押して、信号断線時の動作をお選びください。
 6. 「SET」を一回押して、信号開路時の動作設定は完成です。

e. エラーログの確認と異常対策 FL


項 エラーコード

- 「UP」や「DOWN」を押すことで、数字 0～9 を切り替えることができます。
- 「SET」を長押しして、すべてのエラーログを削除することができます。
- 「MODE」を押して、前のメニューに戻ります。
- エラーログの最大保存件数は 10 件です。数字 9 が最も新しいデータで、数字 0 が最も古いデータです。
- 1 桁目は項目、2～3 桁目はエラーコードを示しています。
- 最も新しいエラーログが先頭に表示されています。新しいエラーログが発生した時に元の先頭データは 2 番目に移動されます。

エラーコード	説明	対策
17	リミットスイッチの異常	P.2～3を参照してカムを調整してください。
19	デジタル入力信号異常	開/閉コマンドが同時に入力されているかをご確認ください。
21	アナログ入力信号異常	設定された信号種類を入力してください。
22	アナログ出力信号異常	結線図を参照して、出力信号の端子台“AO-”と“AO+”の接続が正しいか、またはショートしたかをご確認ください。
23	フラッシュメモリと運転状態の異常	比例制御基板を交換してください。
25	Modbus アウトタイム	システム制御側が正常に動作しているかをご確認ください。
27	入力電圧が低い	1. 供給電圧をご確認ください。 2. 電源基板を交換してください。
30	ポテンショメータの取付けが間違っている	販売元にお問い合わせください。
31	位置決め異常	感度の設定値が低すぎます。P.5のcを参照して感度値を高く設定してください。
32	ポテンショメータ開側異常	過負荷となっているか、またはモータが拘束されているかをご確認ください。排除できない場合は弊社にお問い合わせください。
33	ポテンショメータ閉側異常	過負荷しているか、またはモータが拘束されているかをご確認ください。排除できない場合は弊社にお問い合わせください。
34	開側の電流値異常	手動操作でバルブに異物が噛み込まれたかをご確認ください。
35	閉側の電流値異常	手動操作でバルブに異物が噛み込まれたかをご確認ください。
38	信号開路	入力信号が接続されているかをご確認ください。

比例制御基板の調整(OM-2~13, OM-F, OM-G, OM-H)

⚠ 基板を調整する前に、必ず電源を切ってから行ってください。

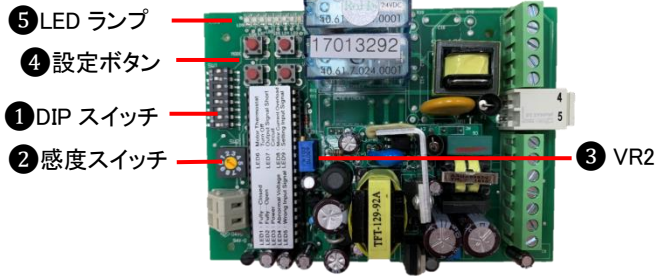

① DIPスイッチの設定 (出荷設定: 1、4、8 ON)



アナログ信号の設定

* S1、S2: 入力信号の設定

* S3、S4、S5: 出力信号の設定

入力信号種類	S1	S2	出力信号種類	S3	S4	S5
4 - 20 mA	ON	OFF	4 - 20 mA	OFF	ON	OFF
1 - 5 V	OFF	OFF	2 - 10V	ON	OFF	ON
2 - 10 V	OFF	ON				

* S6: 全閉位置への回転方向

- スイッチ 6 を OFF に設定した場合、アクチュエーターが時計回りに全閉位置へ回ります(逆作動)。
- スイッチ 6 を ON に設定した場合、アクチュエーターが反時計回りに全閉位置へ回ります(正作動)。
- ⚠ スイッチ 6 はアナログ入力信号の高低とアクチュエーターの回転方向との対応関係を設定するスイッチです。アナログ入力信号 4 - 20 mA がアクチュエーターとの回転方向の対応関係について、下図をご参照ください。
- ⚠ ご希望の回転方向が出荷設定と異なる場合、開度インジケータの開度位置を変更してください。



S6	回転方向 (全開→全閉)	開度状態	入力信号	ランプ	出力信号
OFF	時計回り CW	全閉	1 V、2 V、4 mA	LD1 点灯	2 V、4 mA
		全開	5 V、10 V、20 mA	LD2 点灯	10 V、20 mA



S6	回転方向 (全開→全閉)	開度状態	入力信号	ランプ	出力信号
ON	反時計回り CCW	全閉	1 V、2 V、4 mA	LD1 点灯	2 V、4 mA
		全開	5 V、10 V、20 mA	LD2 点灯	10 V、20 mA

* S7 & S8: 入力信号が故障時バルブの動きの設定

入力信号が故障時バルブの位置	S7	S8
バルブ全開	ON	OFF
バルブ全閉	OFF	ON
バルブが故障時の位置に停止	ON	ON
	OFF	OFF

② 感度スイッチの設定(SW2)

1. スイッチを”1”に設定する場合、感度が最も高いです。スイッチを”0”に設定する場合、感度が最も低いです。
2. 出荷設定:
 - OM-2~OM-9, OM-H: 3
 - OM-F, OM-G: 0



④ 全開/全閉位置の信号調整

- ⚠ 信号の調整は出荷前にすでに完了しましたが、全開/全閉位置のカムを調整した後、または特別な信号値を望む場合に、必ず基板の信号再調整を行なってください。
- ⚠ 出力信号に相応なマルチメーターをご使用ください。

”SET”を約 2 秒押し続けると、LD9 が点灯し設定モードに入ります。

- ① 全開信号を先に調整した後に、全閉信号の調整を行ってください。

全開位置の信号設定

1. ”UP”を押し続けてアクチュエーターを全開位置まで動かし、LD2 が点灯します。次に信号 5V、10V、または 20mA を入力してください。
2. ”MODE”を 2 秒押し続けて、LD2 が点滅したら設定完成です。

全閉位置の信号設定

1. ”DN”を押し続けてアクチュエーターを全閉位置まで動かし、LD1 が点灯します。次に信号 1V、2V、または 4mA を入力してください。
2. ”MODE”を 2 秒押し続けて、LD1 が点滅したら設定完成です。

- ① 出力信号を調整する場合、トリマ VR2 を回すことにより調整可能です。

VR2 ↻ 時計回り → 信号値を減らす
↻ 反時計回り → 信号値を増やす

設定が完了しましたら、”SET”を一回押して設定モードを解除してください。

⑤ LEDランプ(LD1~LD9)



ランプ	説明	ランプ	説明
LD1	全閉	LD6	モーターモスタットが作動
LD2	全開	LD7	出力信号ショート
LD3	電源	LD8	モーター過電流
LD4	入力電源異常	LD9	設定モード
LD5	入力信号異常		

- ⚠ 異常排除した後、アクチュエーターが自動的に運転しますが、LD4-LD8が点灯し続けます。消灯させるためには、電源をリセットしてください。