


注意事項:

- (1). 當欠逆相保護器RY燈不亮時，請任意更換輸入電源"R、S、T"其中兩相。
- (2). 遠端控制選項：
 1. 端子1與端子3連接時，為馬達帶動驅動器運轉至極限位置。
 2. 端子1與端子3不連接時，為彈簧帶動驅動器復歸至極限位置。
 3. 驅動器復歸CW與CCW方向，需參照購買規格。
- (3). 端子座"A、B、C、D、E、F" 需使用小於250VAC/5A之電阻性負載。

輸入電源

控制開關

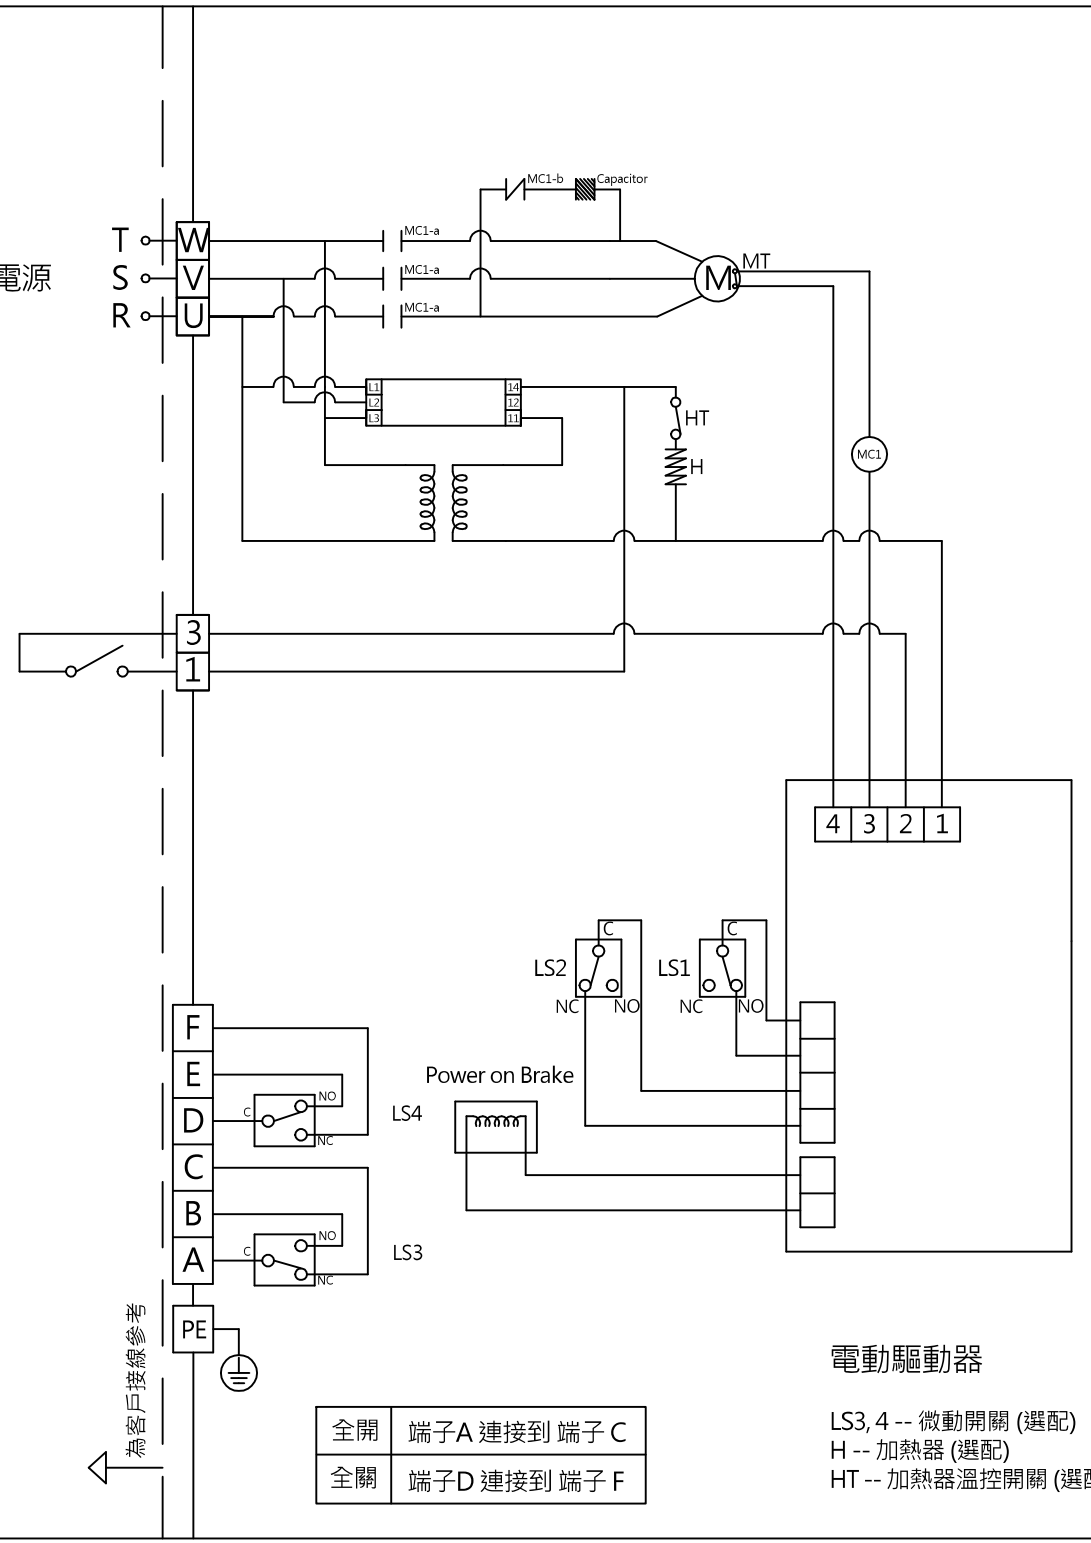

電動驅動器

- LS3, 4 -- 微動開關 (選配)
- H -- 加熱器 (選配)
- HT -- 加熱器溫控開關 (選配)

全開	端子A 連接到 端子C
全關	端子D 連接到 端子F

配線圖號: 02-007-21-03-01-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	S500、S1300、S2000、S2600
設計				輸入電源: 440~480VAC 3-Phase
製圖		Ming Hung	2020/12/09	開關型控制
檢驗		Ming Hung	2020/12/09	50% 啟動頻率
核准				



山野電機工業股份有限公司
 電話: 04-2698-5666
 傳真: 04-2698-1188

← 請客戶接線參考