


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 1, "L" 連接至端子 7。
- (2). "L" 連接至端子 3 為 "開", "L" 連接至端子 4 為 "關"。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

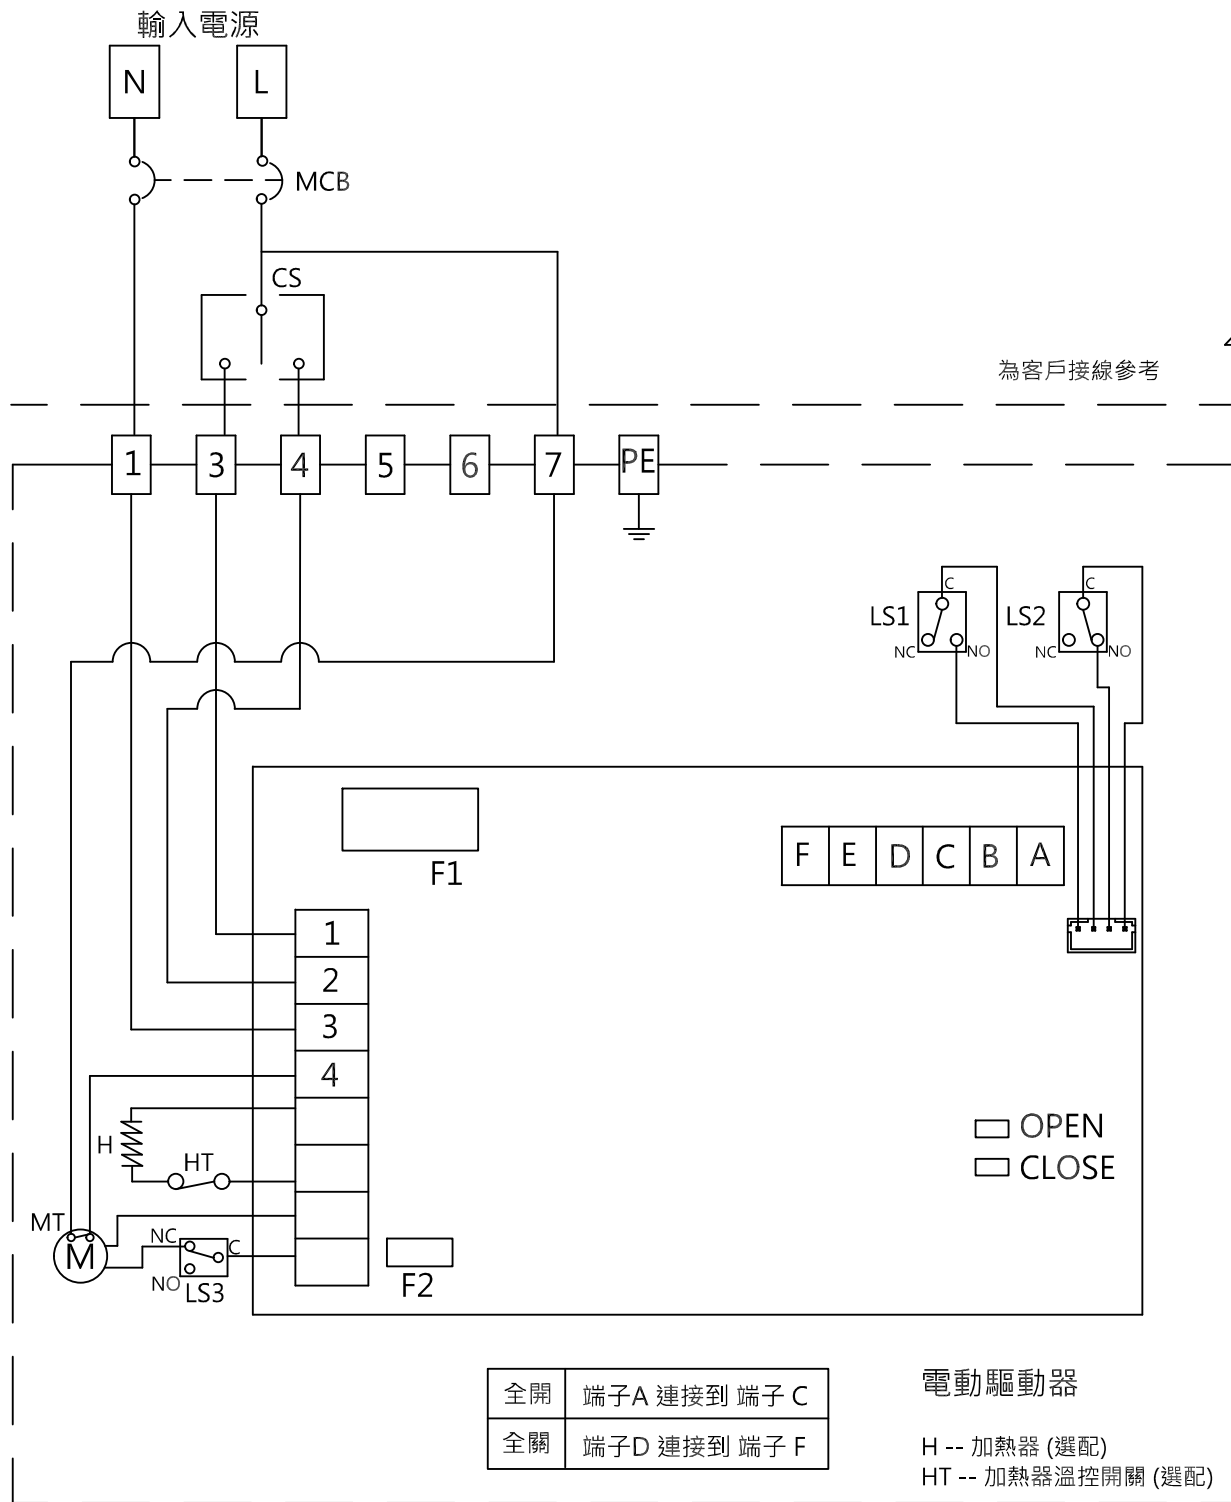

配線圖號: 03-006-18-02-02-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期
設計			
製圖	Wen Yao	2018/08/02	
檢驗	Ming Hung	2018/08/15	
核准			

L1000、L2000  
輸入電源: 220~240VAC 1-Phase  
三點浮動控制  
75% 啟動頻率