


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 4, "L" 連接至端子 5。
- (2). "開" 為 端子 8 連接到 端子 6。
"關" 為 端子 8 連接到 端子 7。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

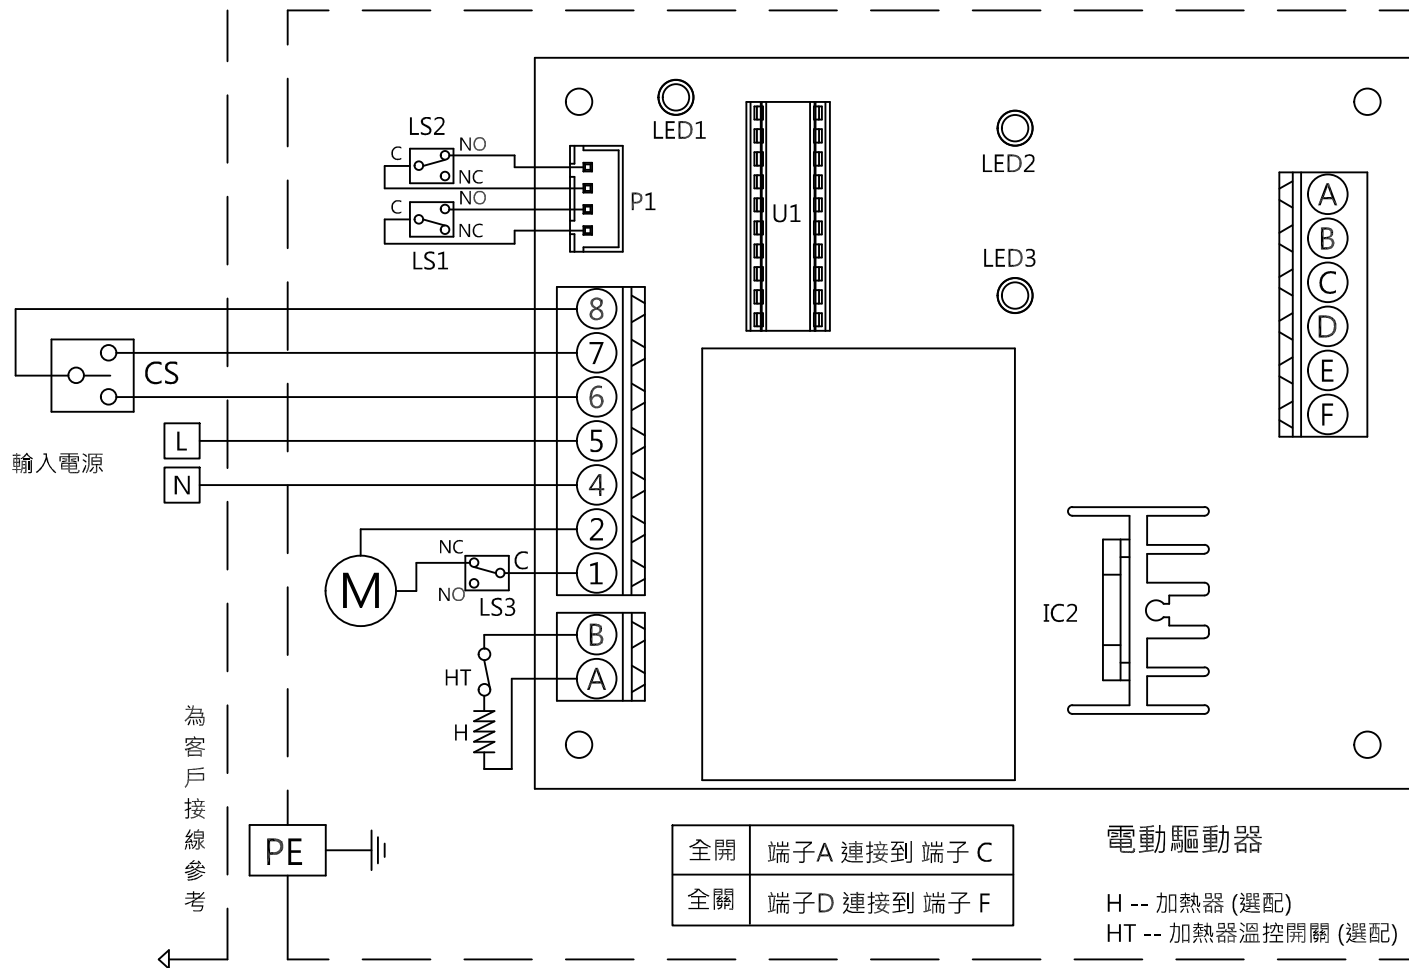

配線圖號: 03-005-18-02-02-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期	L250 · L500
設計				輸入電源 : 220~240VAC 1-Phase
製圖	Wen Yao	2018/08/02		三點浮動控制
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		75% 啟動頻率
核准				



山野電機工業股份有限公司
電話: 04-2698-5666
傳真: 04-2698-1188