


注意事項:

- (1). 比例板  
 輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。  
 (建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)  
 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

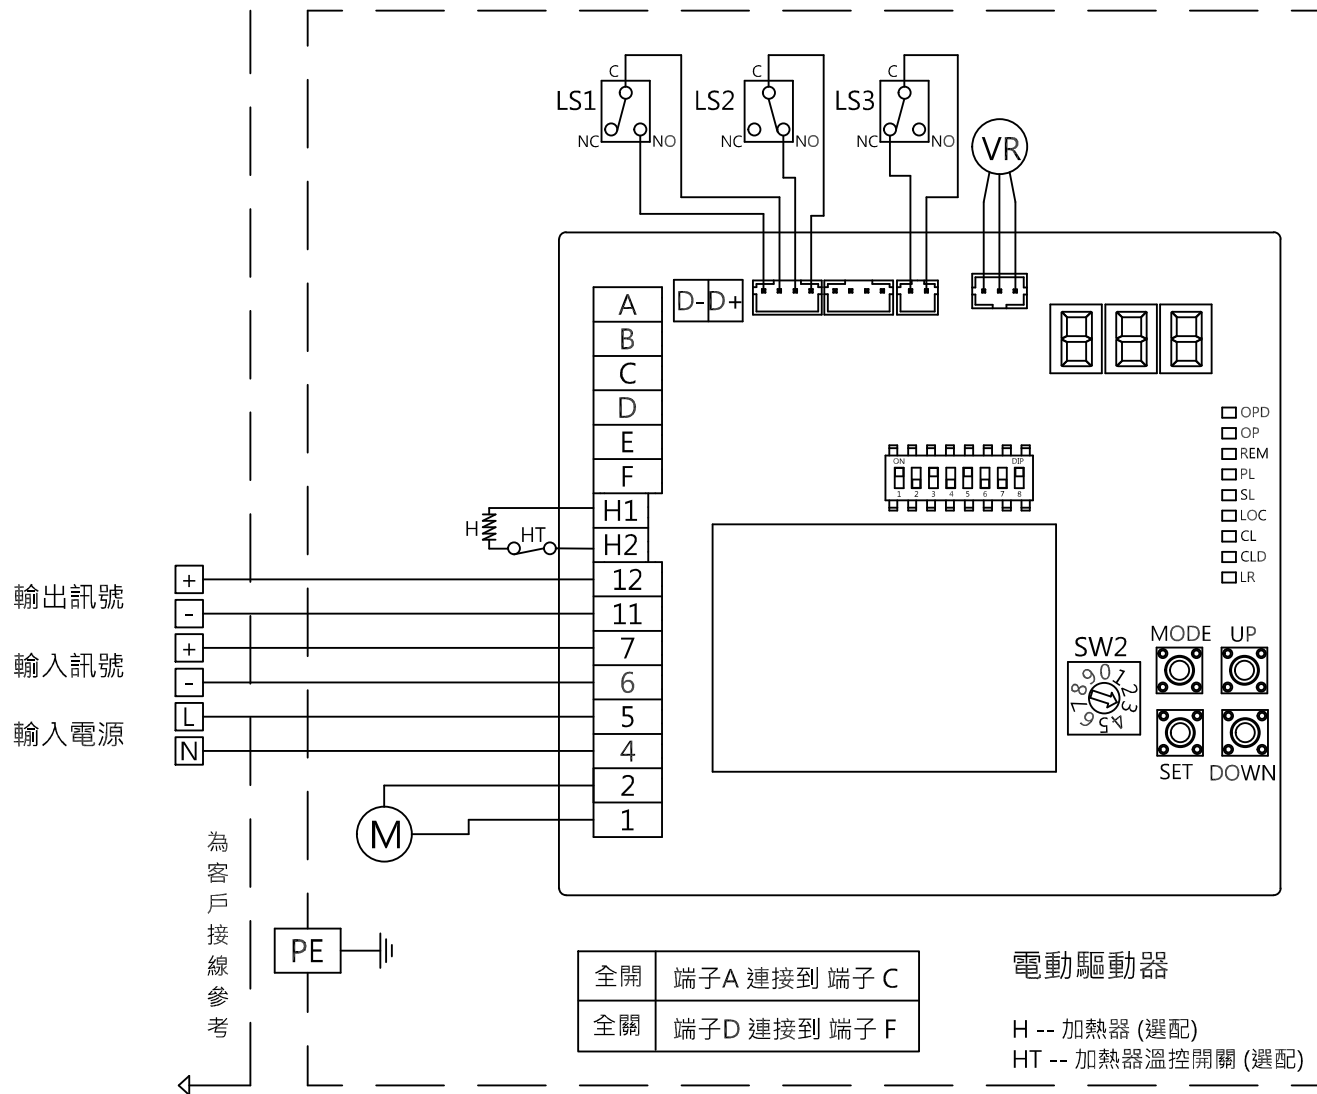

配線圖號: 03-005-18-02-03-03-001

Rev	1.0	署名	日期	L250、L500 輸入電源: 220~240VAC 1-Phase 比例式控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖	Wen Yao	2018/08/02		
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		
核准				



山野電機工業股份有限公司  
 電話: 04-2698-5666  
 傳真: 04-2698-1188