


注意事項:

- (1). 比例板
 輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。
 (建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)
 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

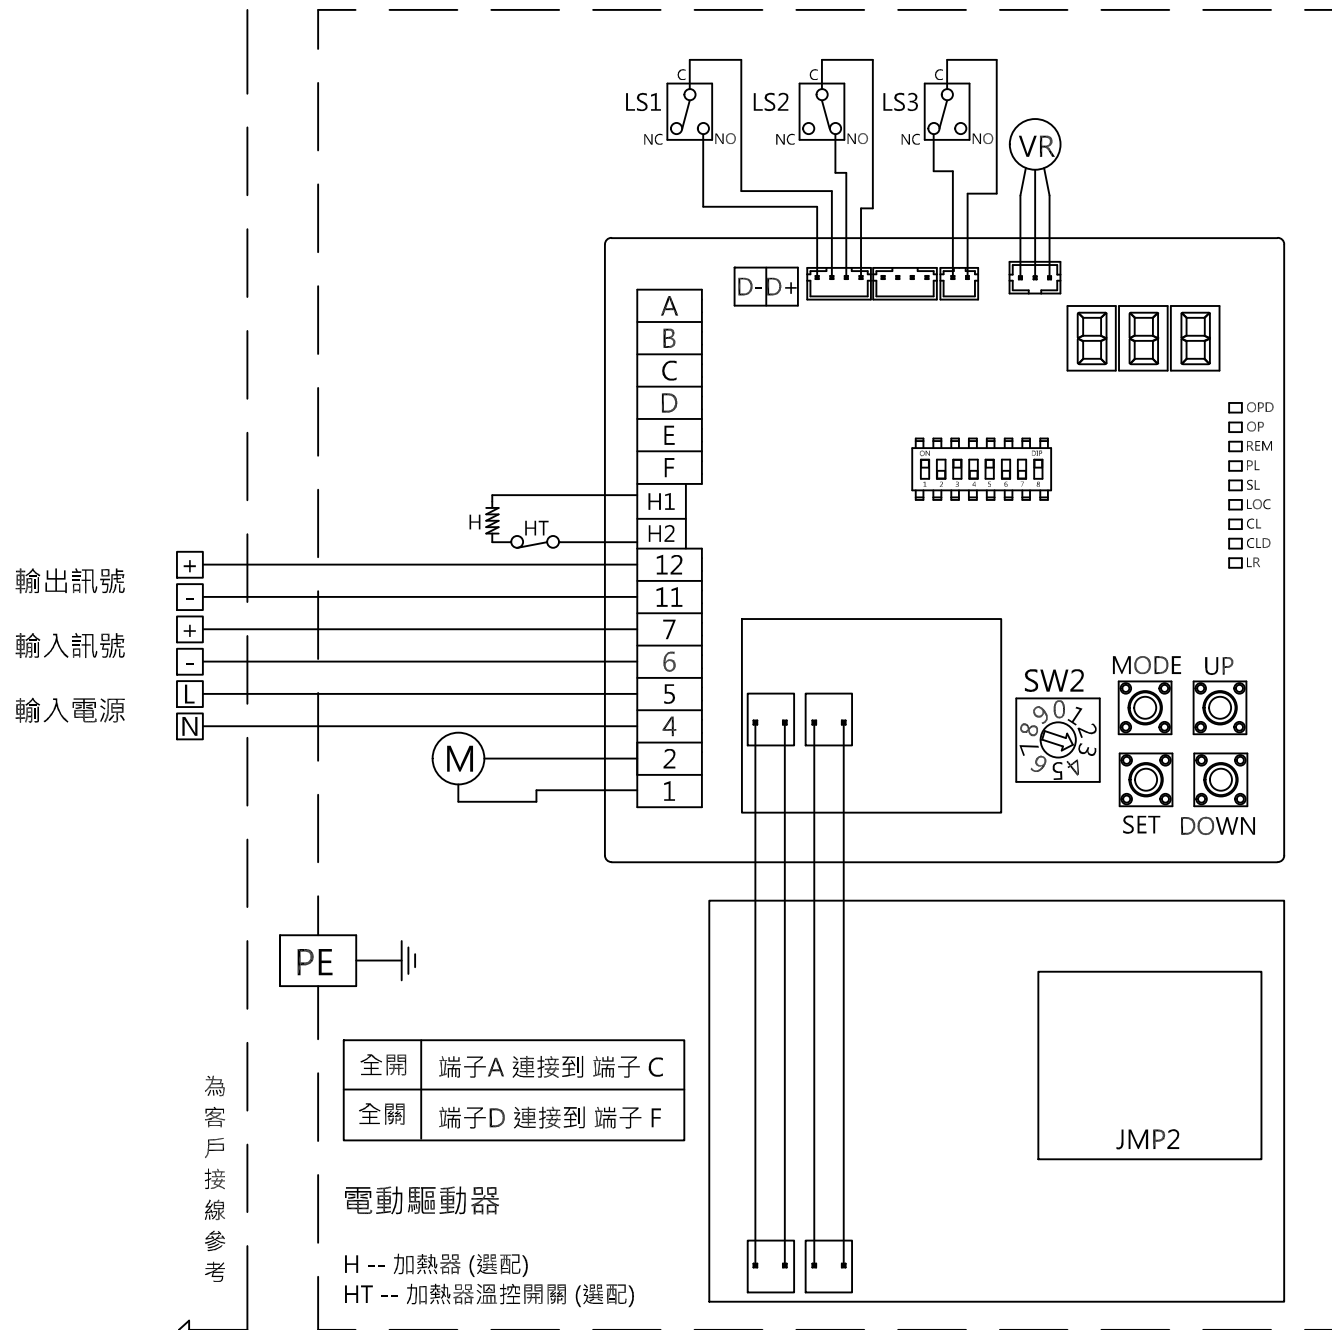

配線圖號: 08-006-17-02-03-03-3-001

Rev	1.0	署名	日期	LE1000、LE2000
設計				輸入電源: 110~120VAC 1-Phase
製圖	Wen Yao	2018/08/02		比例式控制
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		75% 啟動頻率
核准	G.R.			



山野電機工業股份有限公司
 電話: 04-2698-5666
 傳真: 04-2698-1188