


注意事項:

- (1). 比例板  
 輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。  
 (建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)  
 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於3A電流。

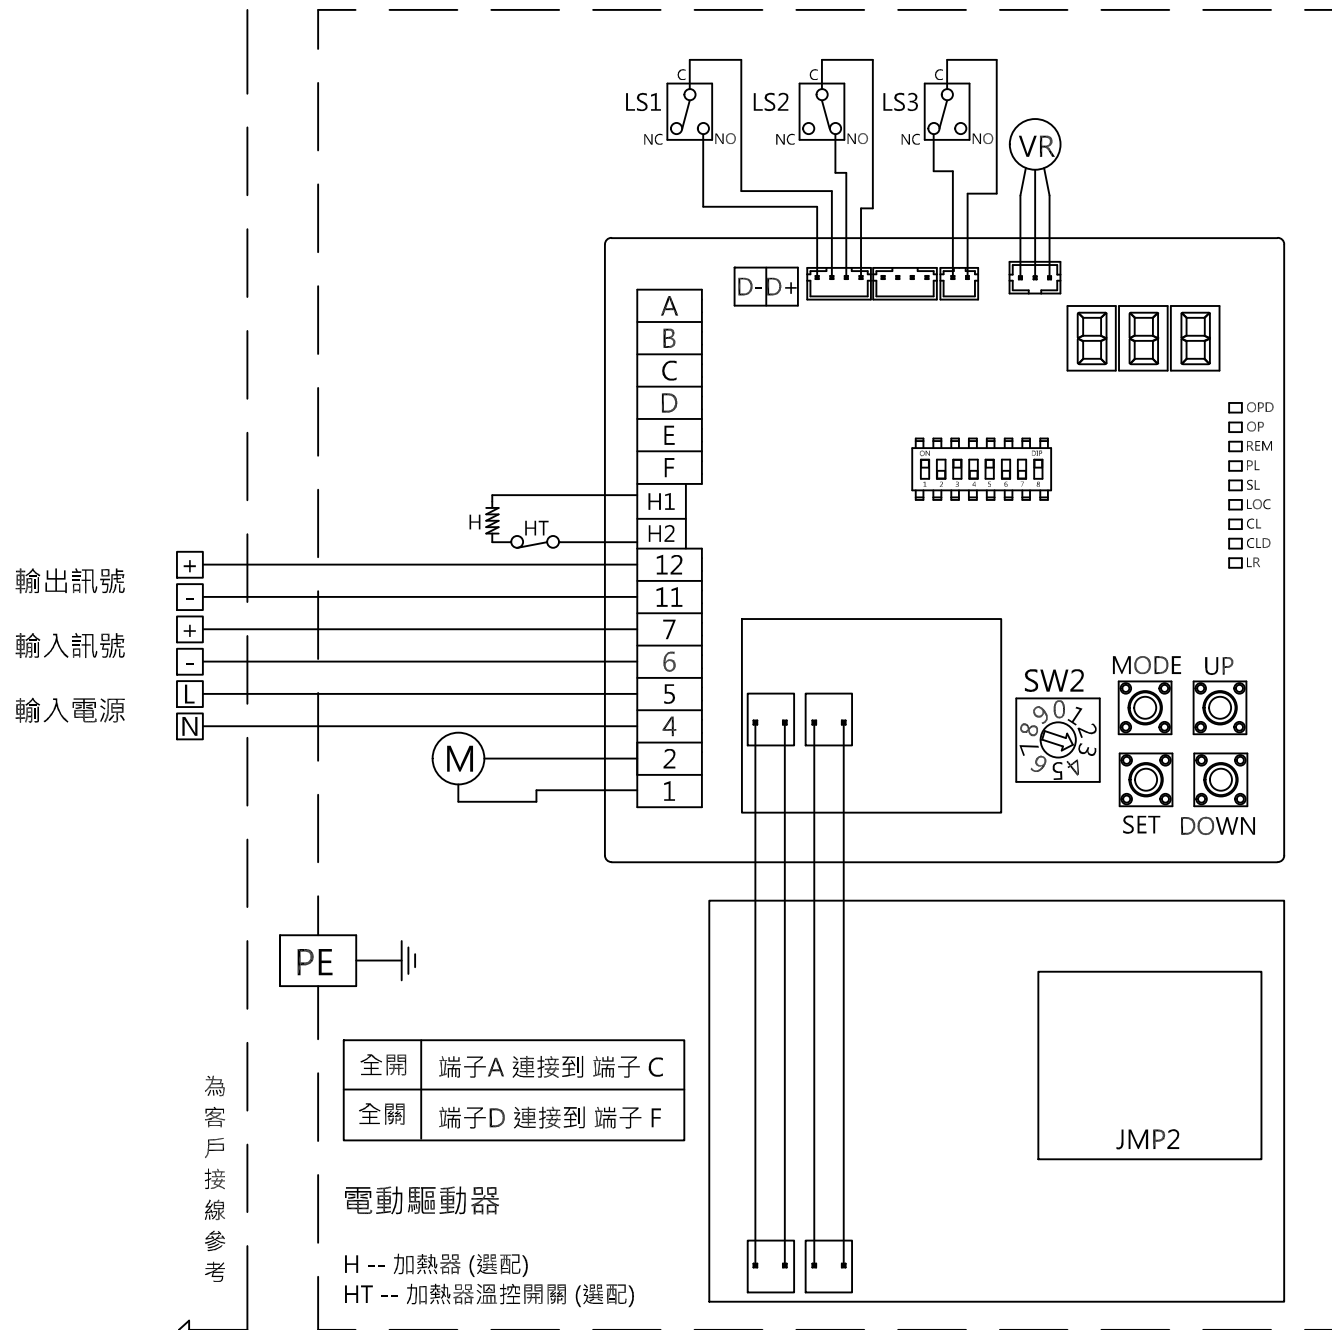

|    |              |
|----|--------------|
| 全開 | 端子A 連接到 端子 C |
| 全關 | 端子D 連接到 端子 F |

電動驅動器  
 H -- 加熱器 (選配)  
 HT -- 加熱器溫控開關 (選配)

為客戶接線參考

配線圖號: 08-006-18-02-03-03-3-001

|     |     |           |            |                          |
|-----|-----|-----------|------------|--------------------------|
| Rev | 1.0 | 署名        | 日期         | LE1000、LE2000            |
| 設計  |     |           |            | 輸入電源: 220~240VAC 1-Phase |
| 製圖  |     | Wen Yao   | 2018/08/02 | 比例式控制                    |
| 檢驗  |     | Ming Hung | 2018/08/15 | 75% 啟動頻率                 |
| 核准  |     |           |            |                          |