


注意事項:

(1). 比例板

輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。
 (建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)
 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。

(2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

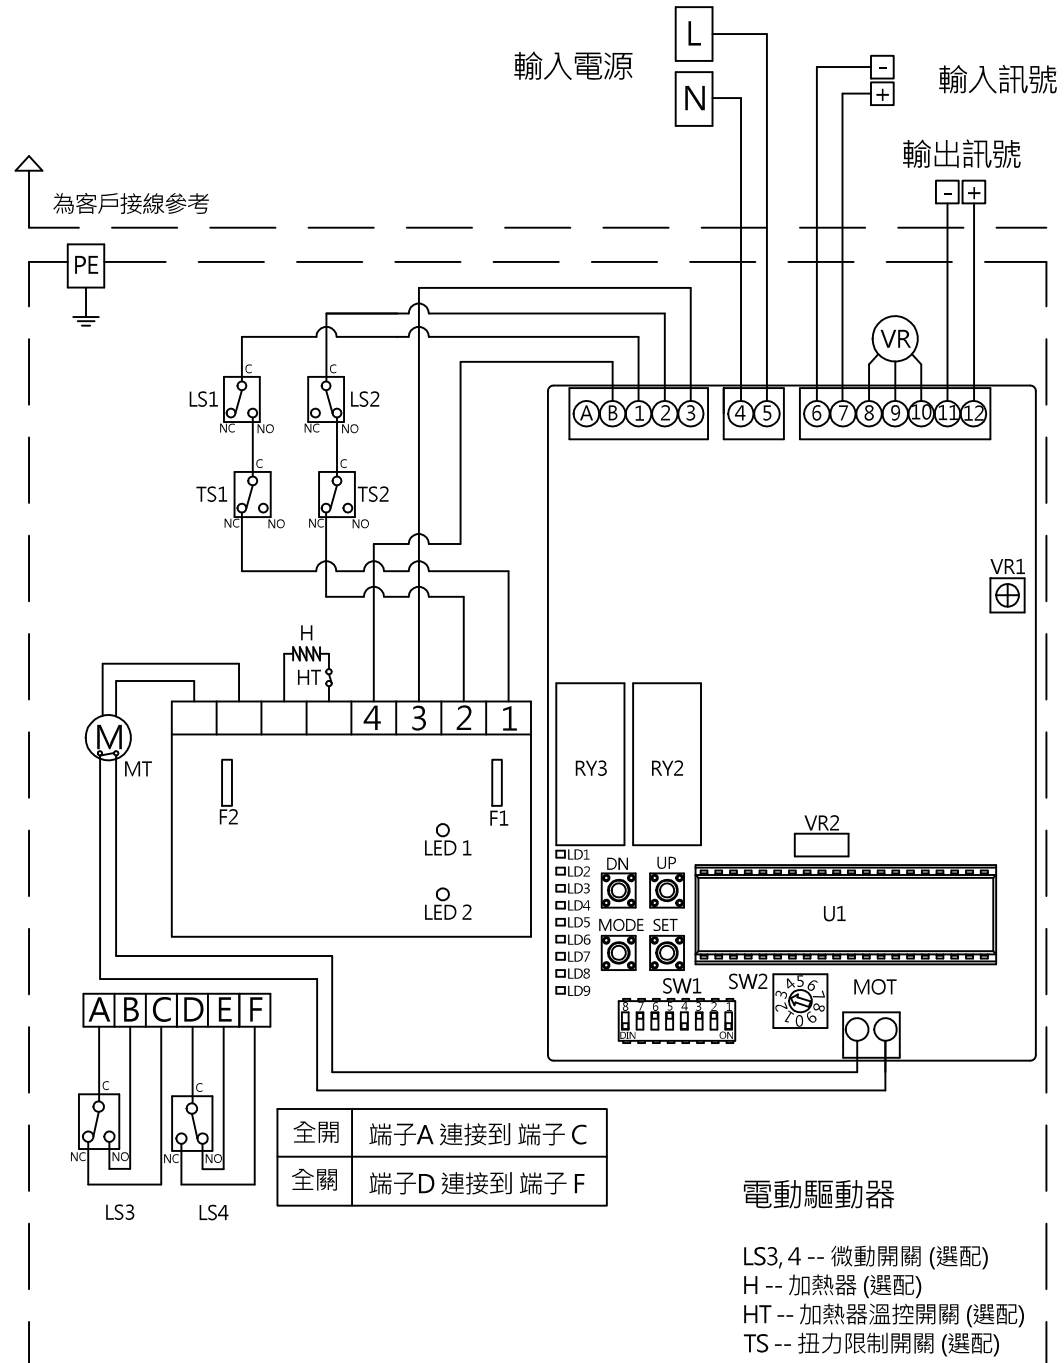

配線圖號: 01-027-18-02-03-04-3-001

Rev	1.0	署名	日期	OM2~OM8、OMH_75% 啟動頻率
設計				OM9~OM13_50% 啟動頻率
製圖		Wen Yao	2018/09/11	輸入電壓: 220~240VAC 1-Phase
檢驗		Ming Hung	2018/09/11	比例式控制
核准				



山野電機工業股份有限公司
 電話: 04-2698-5666
 傳真: 04-2698-1188