


注意事項:

- (1). 比例板  
 輸入訊號: 4~20mA、1~5V、2~10V。  
 (建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)  
 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (2). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

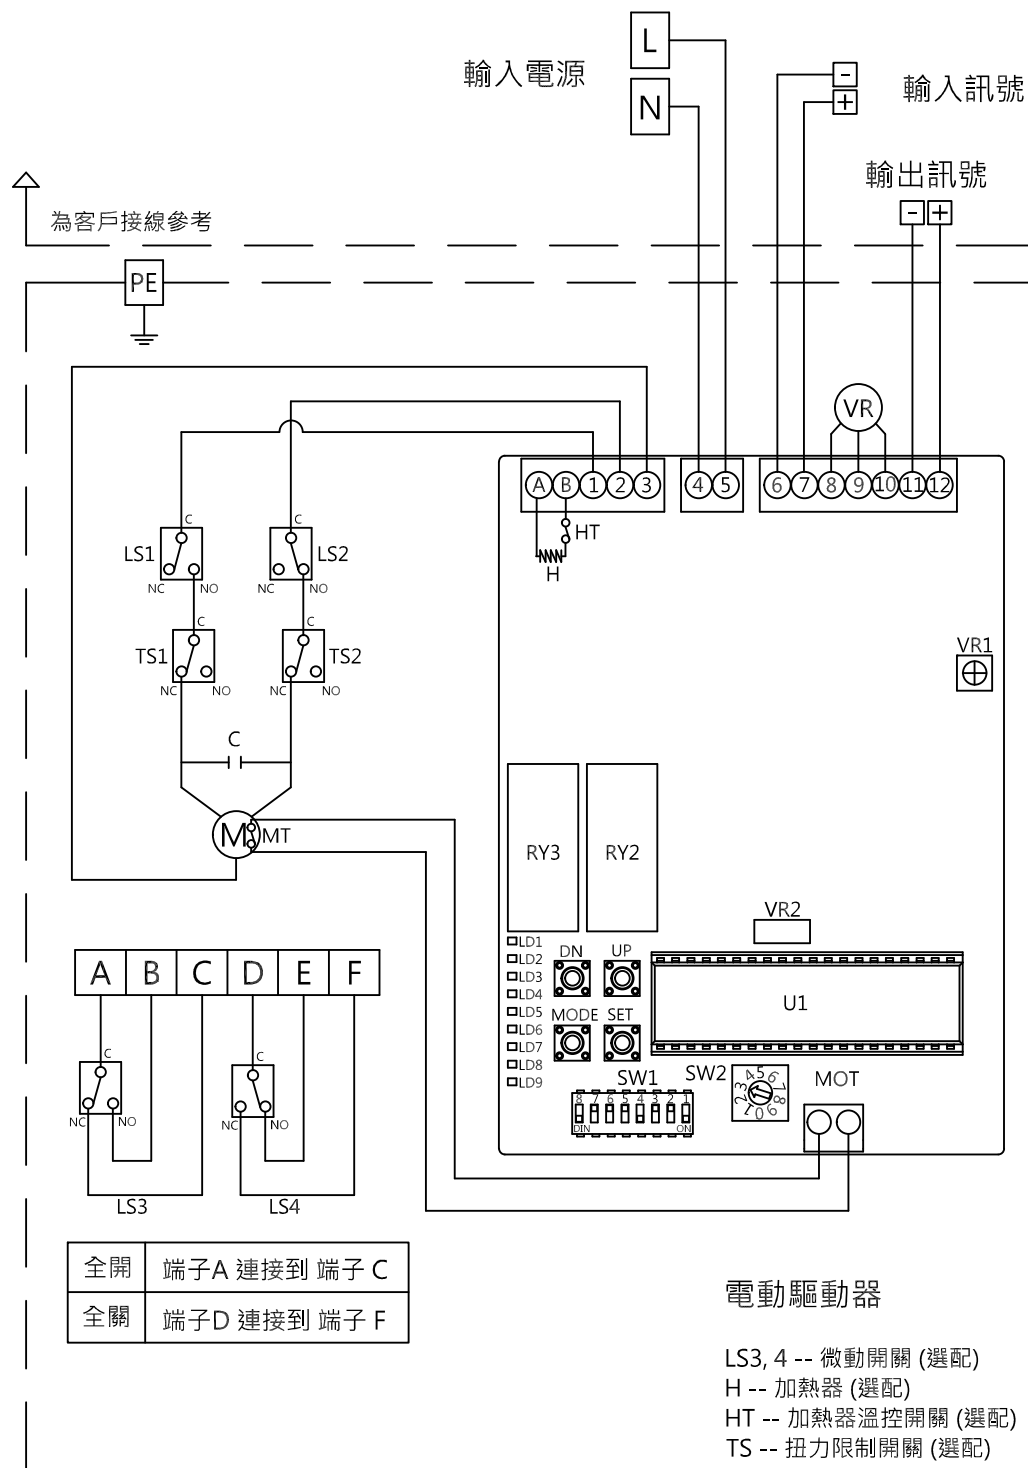

配線圖號: 01-026-17-02-03-01-3-001

Rev	1.0	署名	日期	OM2~OM8、OMF、OMG、OMH 輸入電壓: 110~120VAC 1-Phase 比例式控制 30% 啟動頻率
設計				
製圖		Wen Yao	2018/09/11	
檢驗		Ming Hung	2018/09/11	
核准				



山野電機工業股份有限公司  
 電話: 04-2698-5666  
 傳真: 04-2698-1188