


- 注意事項:
- (1). "N" 連接至端子 1，"L" 連接至端子 3。
使用加熱器(選配)時，"L" 連接至端子 7。
 - (2). "開" 為 端子 4 連接到 端子 5。
"關" 為 端子 4 連接到 端子 6。
 - (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

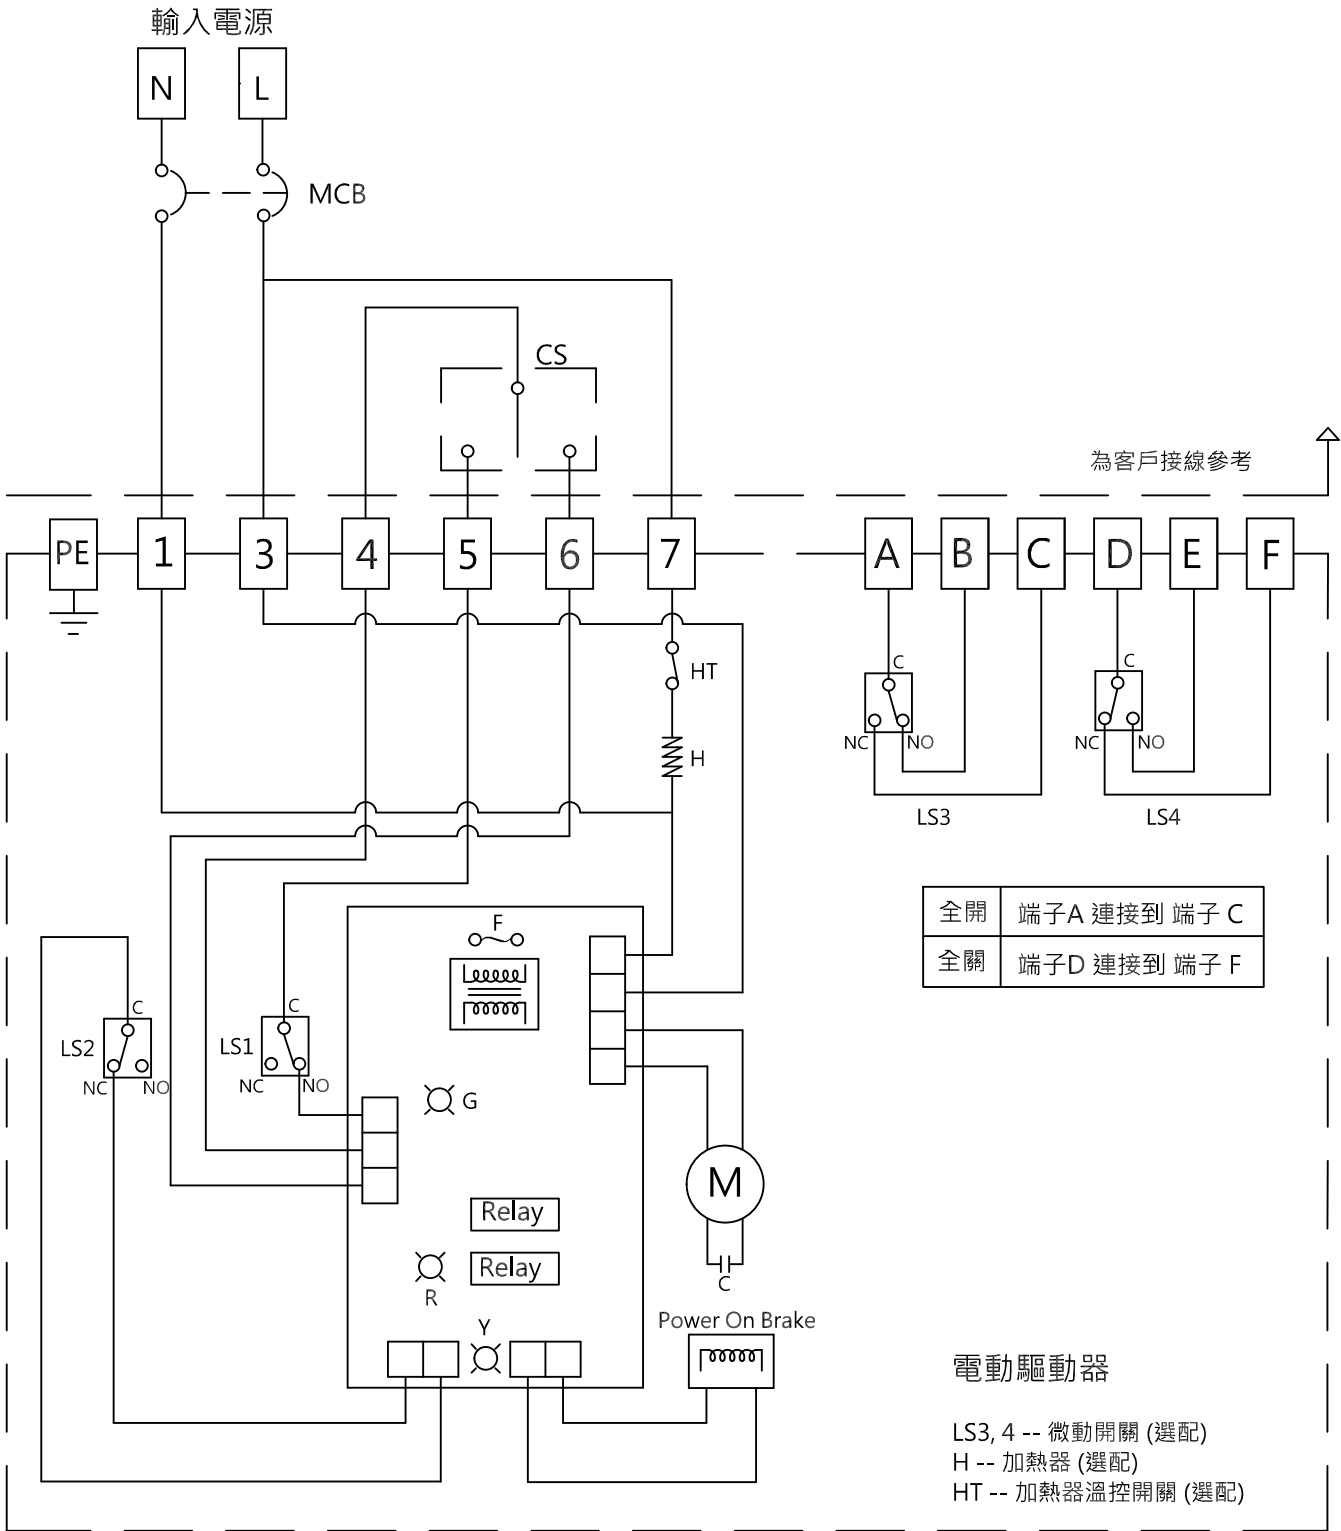

配線圖號: 07-006-18-02-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	SE1300、SE2000、SE2600
設計				輸入電源：220~240VAC 1-Phase
製圖	Wen Yao	2018/08/02		三點浮動控制
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		50% 啟動頻率
核准				