


- 注意事項:
- (1). "N" 連接至端子 1, "L" 連接至端子 3。  
使用加熱器(選配)時, "L" 連接至端子 7。
  - (2). 當 SW 導通時, 為 "開"。  
當 SW 斷開時, 為 "關"。
  - (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。

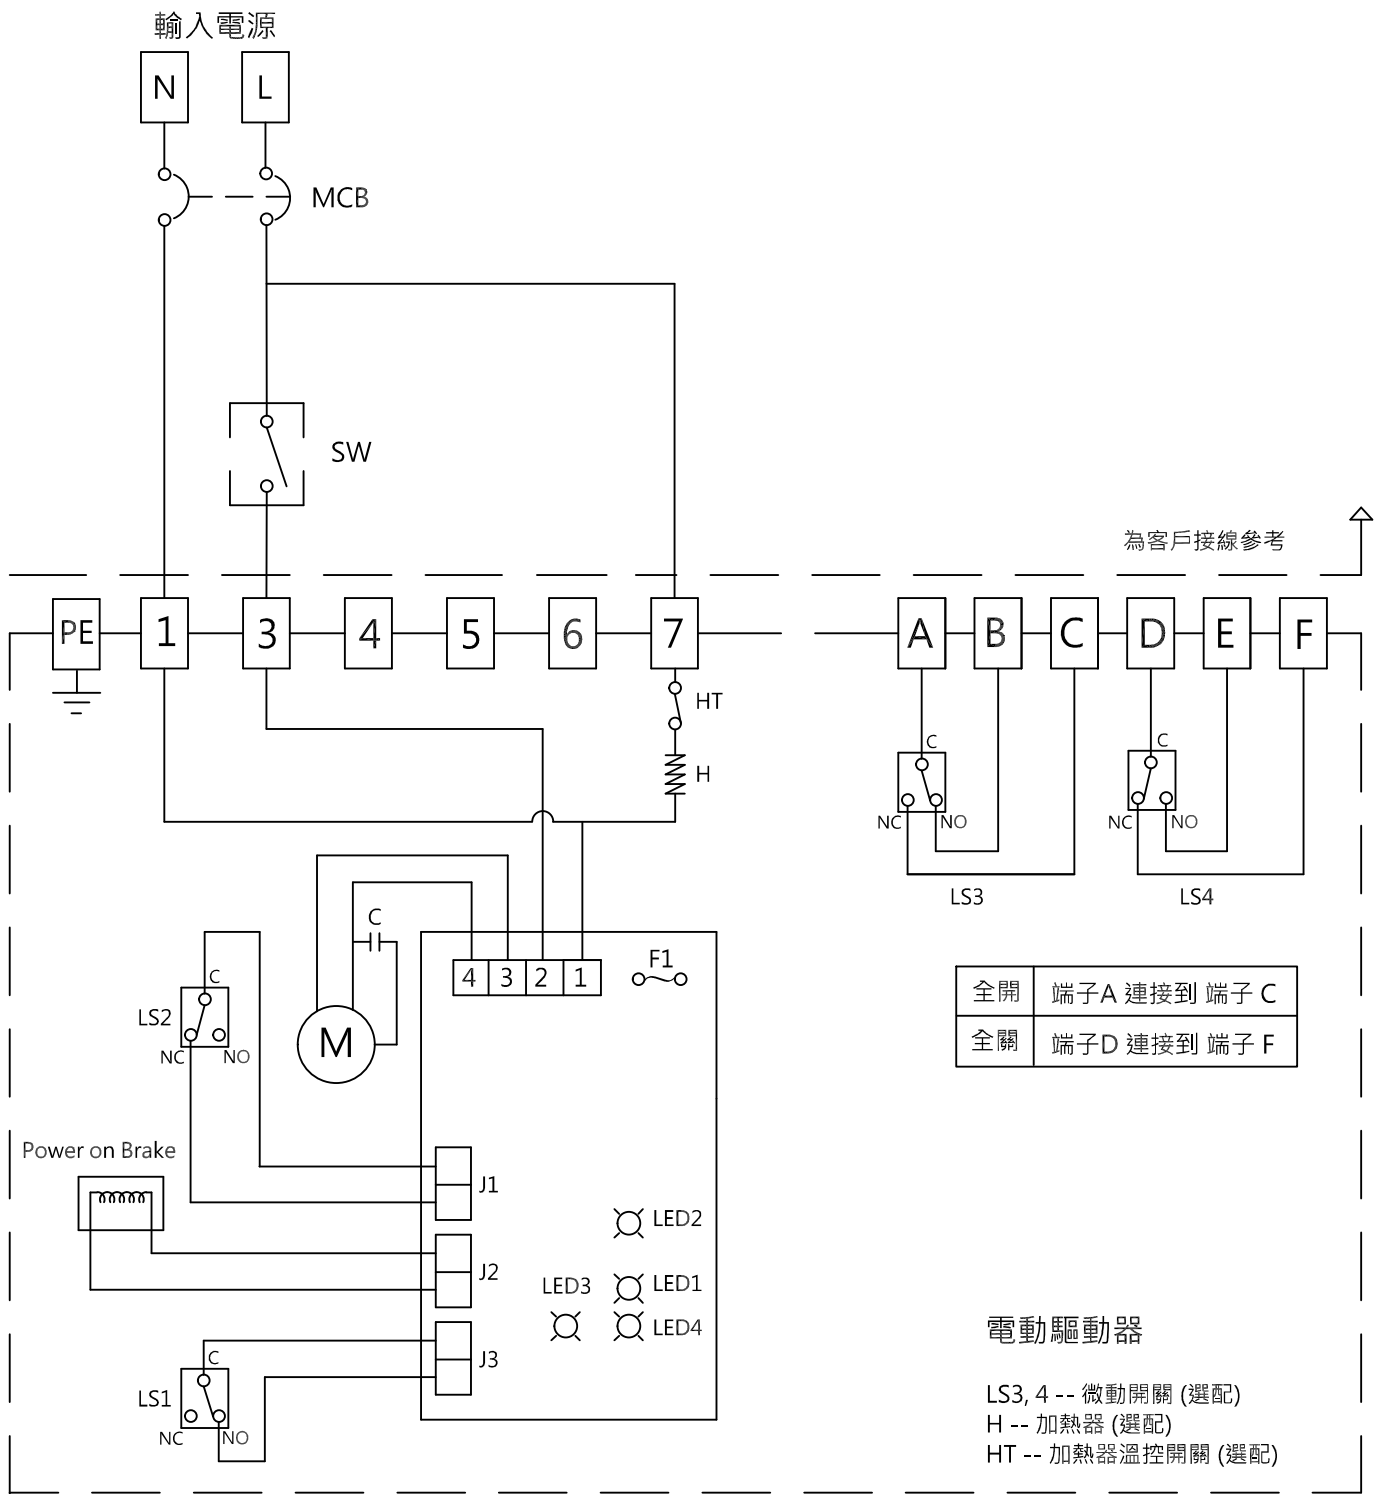

配線圖號: 07-001-18-02-01-02-3-001

|     |           |            |    |                           |
|-----|-----------|------------|----|---------------------------|
| Rev | 1.0       | 署名         | 日期 | SE500                     |
| 設計  |           |            |    | 輸入電源 : 220~240VAC 1-Phase |
| 製圖  | Wen Yao   | 2018/08/02 |    | 開關型控制                     |
| 檢驗  | Ming Hung | 2018/08/15 |    | 50% 啟動頻率                  |
| 核准  |           |            |    |                           |