


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 1, "L" 連接至端子 3。
使用加熱器(選配)時, "L" 連接至端子 7。
- (2). "開" 為 端子 4 連接到 端子 5。
"關" 為 端子 4 連接到 端子 6。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於 5A 電流。

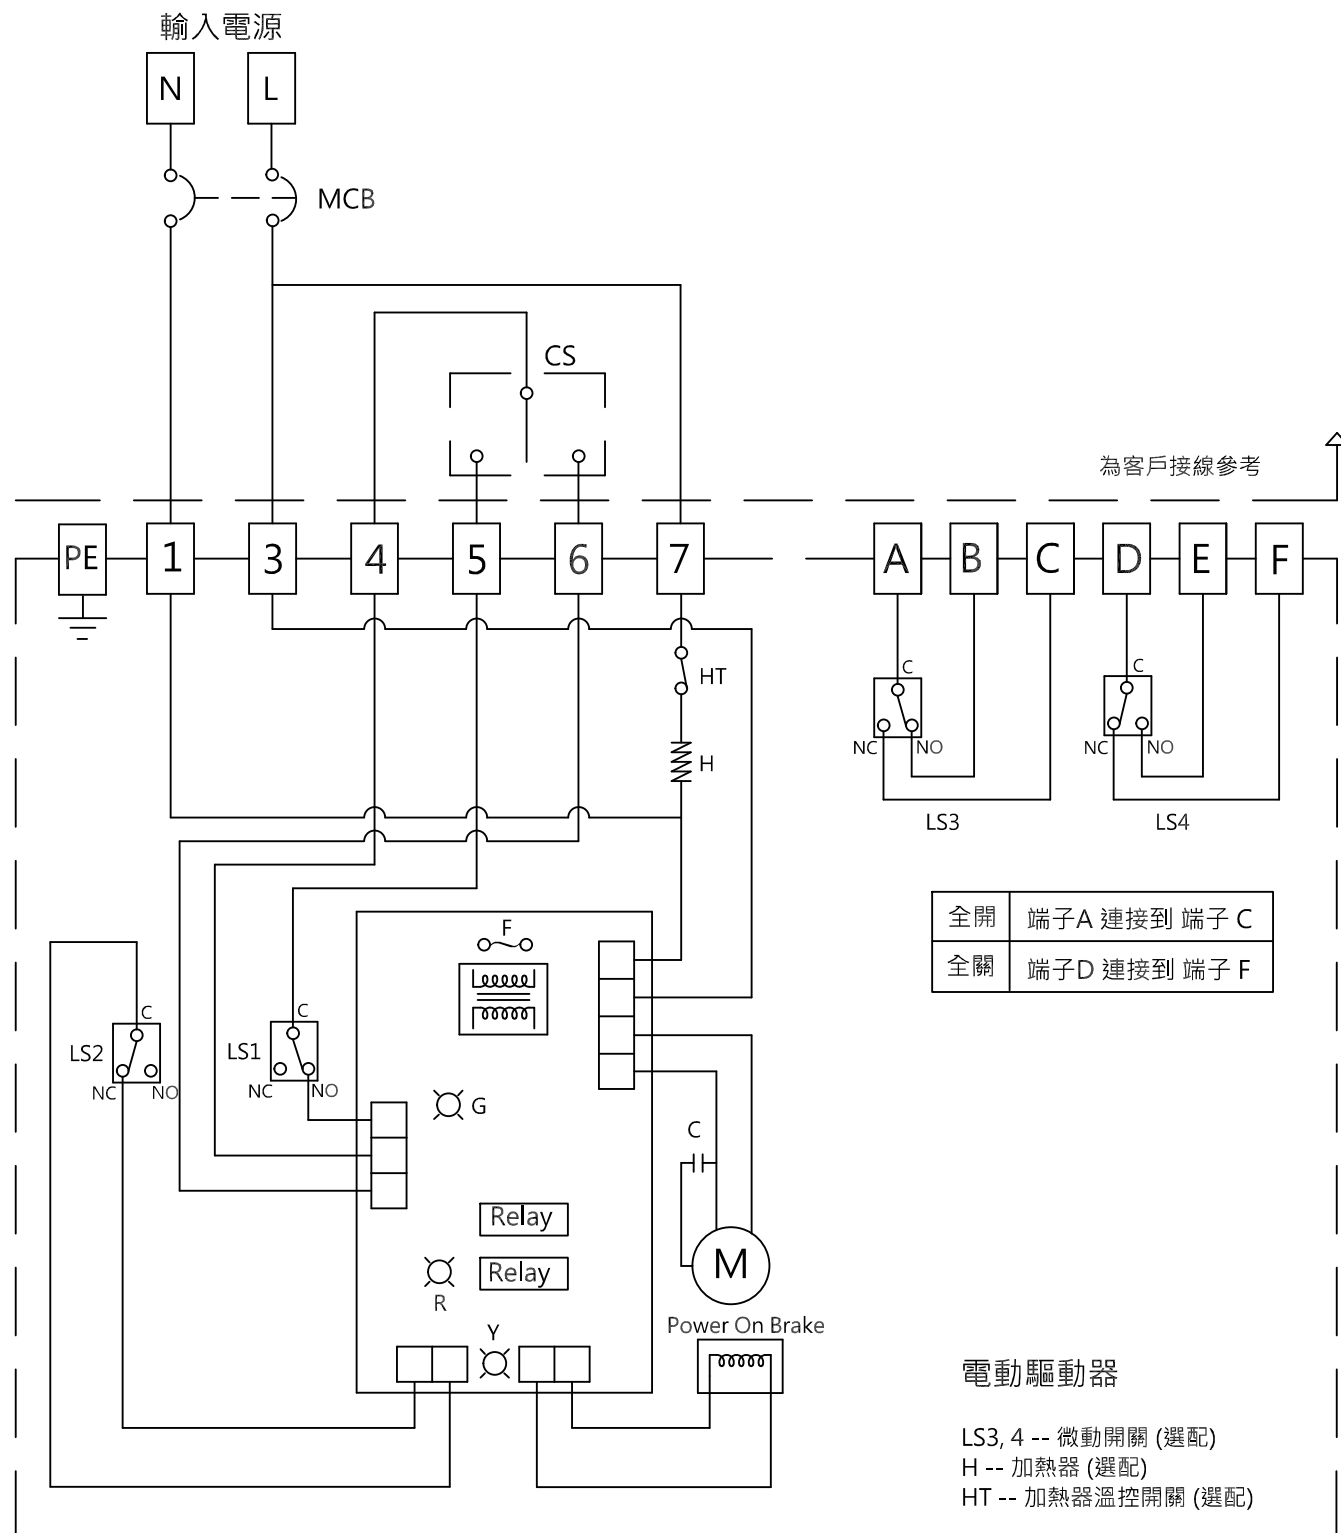

已線圖號: 07-001-17-02-02-02-3-001

rev 1.0	署名	日期	SE500 輸入電源: 110~120VAC 1-Phase 三點浮動控制 50% 啟動頻率
設計			
製圖	Wen Yao	2018/08/02	
檢驗	Ming Hung	2018/08/15	
核准			