


注意事項:

- (1). "N" 連接至端子 1, "L" 連接至端子 3。
使用加熱器(選配)時, "L" 連接至端子 7。
- (2). "開" 為 端子 4 連接到 端子 5。
"關" 為 端子 4 連接到 端子 6。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於 5A 電流。

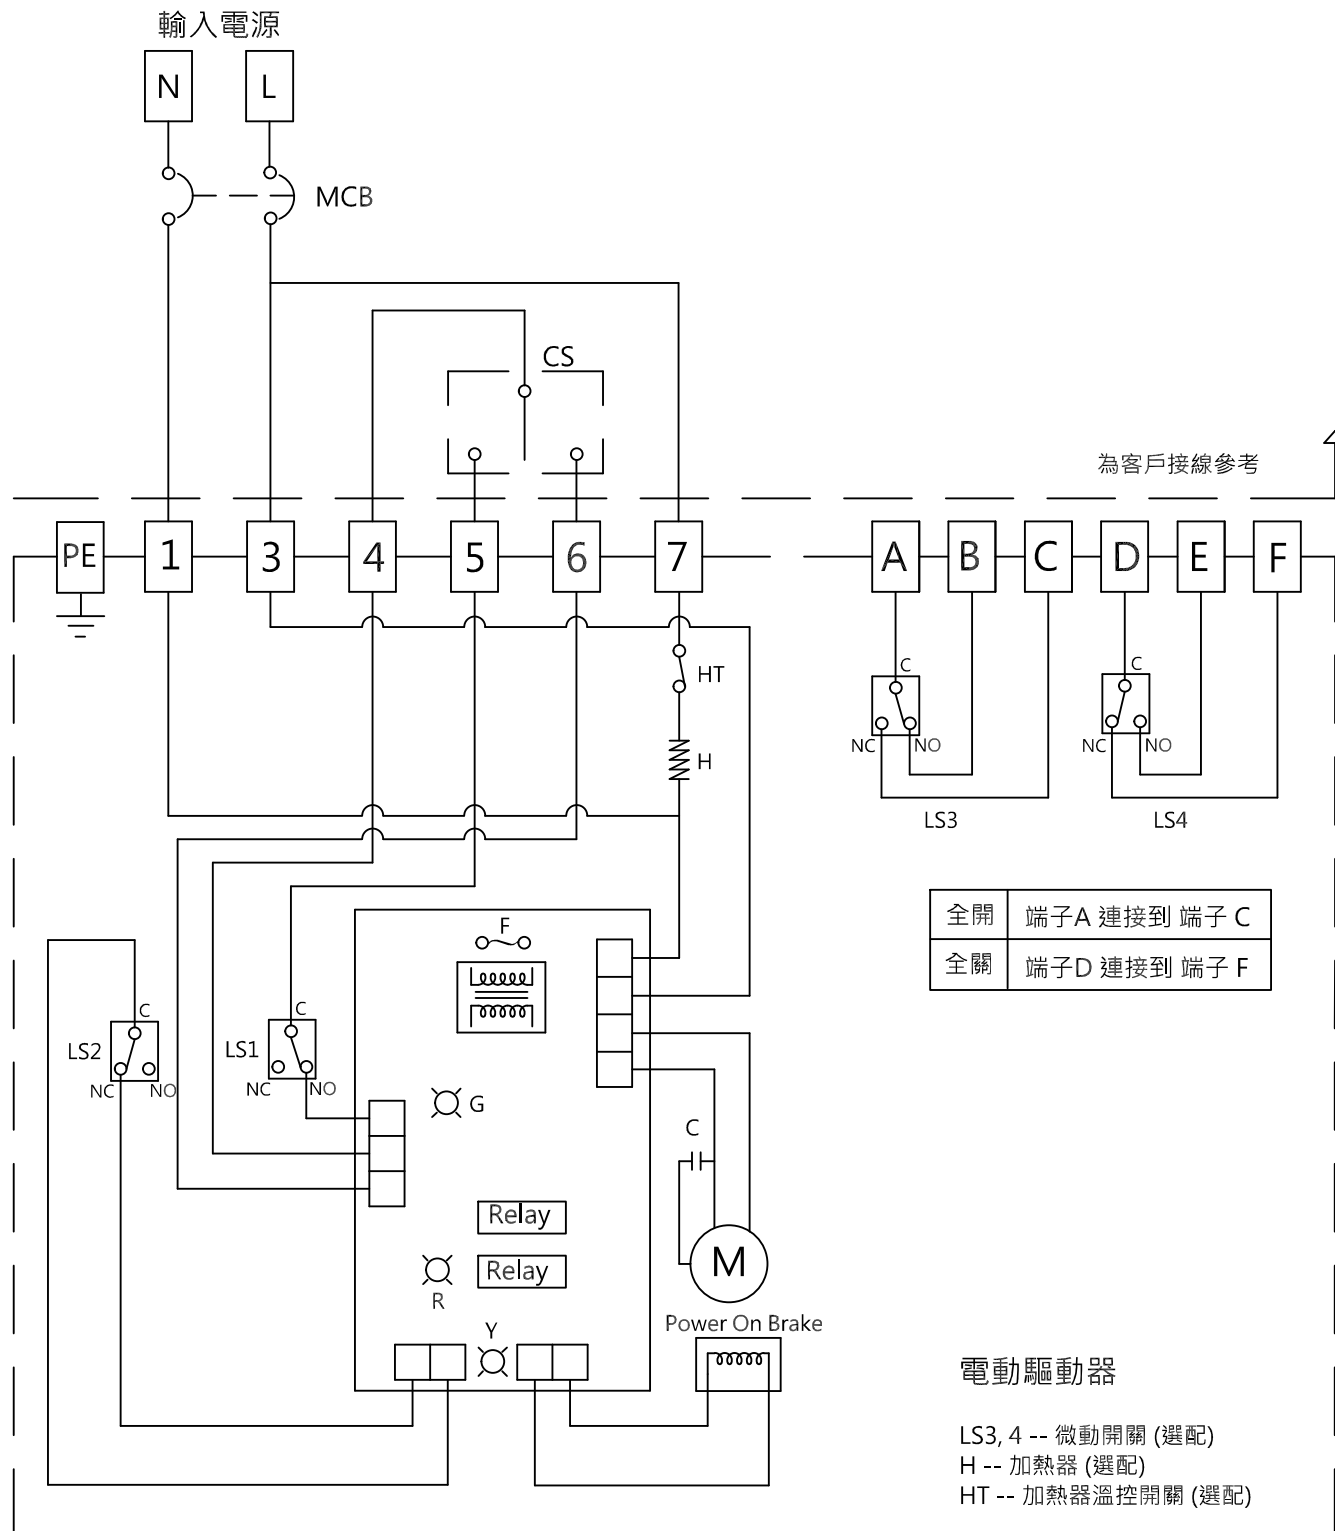

配線圖號: 07-001-18-02-02-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	SE500
設計				輸入電源 : 220~240VAC 1-Phase
製圖		Wen Yao	2018/08/02	三點浮動控制
檢驗		Ming Hung	2018/08/15	50% 啟動頻率
核准				